

ANEXO DE AFECCIONES POR:

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT LA-30 Y LA-56 15 kV “LOS_ROJAS” DE S.E. “AEROPUER” POR LAMT LA-110, ENTRE EL APOYO A000239 S45472 HASTA EL APOYO A202777 S09733, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).

COORDENADAS UTM

WGS-84 HUSO: 30

A000239 S45472

X(m): 243.994

Y(m): 4.149.994

COORDENADAS UTM

WGS-84 HUSO: 30

CA202777 S09733

X(m): 245.043

Y(m): 4.149.248



**El Ingeniero Técnico Industrial
Pedro José Fernández García
Colegiado nº 1.693 C.O.I.T.I Huelva**

Sevilla, Noviembre 2024

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 1/53



ÍNDICE

1 MEMORIA

- 1.1 OBJETO.
- 1.2 ALCANCE.
- 1.3 ANTECEDENTES Y TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA.
- 1.4 NORMAS Y REFERENCIAS.
- 1.5 EMPLAZAMIENTO.
- 1.6 ORGANISMOS AFECTADOS.
- 1.7 TRAZADO DE LA LÍNEA ELÉCTRICA.

2 RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

3 PLANOS GENERALES

- 01 PLANO DE SITUACIÓN
- 02 PLANO ACTUAL
- 03 PLANO PREVISTO
- 04 PLANO PREVISTO CON SERVIDUMBRE
- 05 PLANO PREVISTO CON SERVIDUMBRE SIN ORTO
- 06 PLANO DE SERV. DE PASO – TRAMO 1
- 07 PLANO DE SERV. DE PASO – TRAMO 1 SIN ORTO
- 08 PLANO DE SERV. DE PASO – TRAMO 2
- 09 PLANO DE SERV. DE PASO – TRAMO 2 SIN ORTO

4 PLANOS DE AFECCIONES INDIVIDUALES

5 FICHAS CATASTRALES



1 MEMORIA

1.1 OBJETO

Se redacta el presente Anexo de Afecciones en base al proyecto de referencia redactado por el colegiado Ángel Blanco García, nº de colegiado 1.162 C.O.I.T.I. Huelva, perteneciente a la empresa GABITEL SOLUCIONES TÉCNICAS S.L.U., con fecha 31 de Octubre de 2024, donde se plantea la instalación proyectada por el Peticionario EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.UNIPERSONAL, con C.I.F.: B-82.846.817 y domicilio social en Calle Ribera del Loira 60, 28042 Madrid (domicilio a efecto de notificaciones en Sevilla, Avda. La Borbolla, 4-5, Y Código Postal 41004).

El objeto de este documento es el de especificar claramente, las afecciones sobre las parcelas privativas como consecuencia de la ejecución del proyecto de SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT LA-30 Y LA-56 15 kV "LOS_ROJAS" DE S.E. "AEROPUER" POR LAMT LA-110, ENTRE EL APOYO A000239 S45472 HASTA EL APOYO A202777 S09733, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA). Garantizando condiciones técnicas y de seguridad en instalaciones eléctricas prescritas por la normativa vigente.

El titular y propietario de la instalación objeto del presente proyecto es la empresa distribuidora EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U., con C.I.F. B-82846817 y domicilio social en Calle Ribera del Loira nº 60. Madrid, a efectos de notificaciones en Sevilla, Avda. La Borbolla, 4-5, Y Código Postal 41004.

1.2 ALCANCE

El alcance del presente proyecto es establecer, reflejar y justificar todos los datos relativos a las afecciones sobre las parcelas privadas afectadas por las obras necesarias para la ejecución del proyecto citado, de manera que se permita la información a los propietarios con el objeto de la formalización de mutuos acuerdos, así como la tramitación administrativa de la Declaración, en concreto, de la Utilidad Pública, de la instalación.

Estas afecciones se plasman en la Relación de Bienes y Derechos Afectados, así como en los planos correspondientes.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 3/53



1.3 ANTECEDENTES Y TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

Que la empresa que represento proyecta la instalación del asunto con el objeto de mejora de la red propia de distribución, de acuerdo con la ley 24/2013 de 26 de diciembre, Real Decreto 337/2014 de 9 de mayo y el Real Decreto 1955/2000, de 1 diciembre que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Que dicho proyecto de Línea de Media Tensión se encuentra SOMETIDO a Autorización Administrativa Previa y a Autorización Administrativa de Construcción, cuya solicitud acompaña a este Anexo de Afecciones para su presentación en la Delegación Territorial de Economía, hacienda, Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Sevilla.

Que para la obtención de la correspondiente Autorización Administrativa Previa y de Construcción se ha hecho entrega en la correspondiente Administración de Separatas específicas de los organismos afectados:

- Excmo. Ayuntamiento de La Rinconada.
- Gobierno de España. - Ministerio para la Transición Ecológica. - Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. O.A. (Comisaría de Aguas).
- Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible. (Sección de Patrimonio y Vías Pecuarias).

Que, además de la preceptiva Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción, es necesaria la obtención de las autorizaciones de los propietarios particulares afectados por la instalación, para lo que es voluntad de esta beneficiaria el establecimiento de contactos directos con estos interesados. Que, ante la imposibilidad de recabar toda la información necesaria en relación con los propietarios de las parcelas afectadas por el trazado de dicha línea, esta empresa, como prestadora de Servicios de Interés General se ve en la necesidad de solicitar ante este organismo la Declaración en concreto de la Utilidad Pública de la Instalación, para lo que se aporta Relación de Bienes y Derechos Afectados de acuerdo con el proyecto.

Que, la instalación objeto del presente proyecto se ejecuta a petición a nuestra compañía por parte del Excmo. Ayuntamiento de La Rinconada como solución estudiada para garantizar el suministro eléctrico y el desarrollo urbanístico de la zona afectada y de todo el municipio, ya que la presente obra permitirá la ejecución de una sustitución de tramo de LAMT de S/C a LA-110 dotando con ello de una mayor robustez al sistema eléctrico de municipio y garantizar con ello una gran calidad del abastecimiento eléctrico.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 4/53



Que, mediante el presente documento, se sirva admitirlo y se inicia la tramitación conjunta de la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción y la Declaración en Concreto de la Utilidad Pública de la Instalación, notificándolo a los afectados. Asimismo, se tramitará el resto de las autorizaciones necesarias que permitan la correcta ejecución del proyecto.

1.4 NORMAS Y REFERENCIAS.

Cabe señalar que la determinación del trazado de la instalación se ha realizado teniendo en cuenta criterios de eficiencia técnica, económica, minimización del impacto ambiental y paisajístico y optimización de la referida instalación, conforme con el RD 1955/2000, considerándose todas las afecciones ocasionadas por el trazado de la línea, minimizando en la medida de lo posible las mismas, de acuerdo con la reglamentación técnica de aplicación y teniendo en cuenta el Plan de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de La Rinconada.

Hay que tener en cuenta, igualmente, que, a la hora de determinar el trazado más idóneo, es preciso cumplir también con las condiciones de protección y seguridad de la instalación, en virtud de lo establecido en el R.T.L.E.A.T e instrucciones técnicas complementarias (real decreto 223/2008) y en su normativa de aplicación, así como la legislación de protección del medio ambiente y normativa de ordenación del territorio (planeamiento urbanístico). Dicho trazado ha sido urbanísticamente aprobado por el Ayuntamiento de La Rinconada, siendo esta obra a petición de este y se entiende que el mismo ha sido estudiado para la creación de la mínima afección posible sobre las parcelas correspondientes, permitiendo con ello la ejecución de esta LAMT necesaria en el punto más idóneo de la zona.

Como se ha trasladado anteriormente, la presente ejecución de los trabajos nace a petición de nuevo suministro existente en la zona que permitan el desarrollo urbanístico de la misma mediante un Informe aprobado municipalmente.

Así mismo, es interés de EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.UNIPERSONAL. en todo caso llegar a un acuerdo con los propietarios afectados, pero en aquellos supuestos en que no se logre alcanzar un mutuo acuerdo, y en caso de obtenerse Resolución sobre la Declaración de utilidad Pública, esta lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del art. 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 5/53



Para conseguir la definición precisa de los bienes y derechos afectados, para poder ocuparlos en su día, tomamos como referencia la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en la que se definen las servidumbres de paso.

1.5 EMPLAZAMIENTO

Las instalaciones objeto de este proyecto se encuentran ubicadas en el término municipal de La Rinconada (Sevilla). Su situación exacta figura en los planos adjuntos.

Instalaciones Afectadas	X	Y	Sistema/Huso
Apoyo Nuevo nº 01	244.054	4.150.039	WGS84:HUSO30
Apoyo Nuevo nº 02	244.186	4.150.149	WGS84:HUSO30
Apoyo Nuevo nº 03	244.617	4.150.259	WGS84:HUSO30
Apoyo Nuevo nº 04	244.359	4.150.306	WGS84:HUSO30
Apoyo Nuevo nº 05	244.388	4.150.319	WGS84:HUSO30
Apoyo Nuevo nº 06	244.561	4.150.429	WGS84:HUSO30
Apoyo Nuevo nº 07	244.738	4.150.531	WGS84:HUSO30
Apoyo Nuevo nº 08	244.874	4.150.427	WGS84:HUSO30
Apoyo Nuevo nº 09	245.001	4.150.312	WGS84:HUSO30
Apoyo Nuevo nº 10	245.047	4.150.270	WGS84:HUSO30
Apoyo Nuevo nº 11	245.043	4.150.251	WGS84:HUSO30
Apoyo Nuevo nº 12	245.091	4.150.086	WGS84:HUSO30
Apoyo Nuevo nº 13	245.139	4.149.922	WGS84:HUSO30
Apoyo Nuevo nº 14	245.186	4.149.757	WGS84:HUSO30
Apoyo Nuevo nº 15	245.217	4.149.616	WGS84:HUSO30
Apoyo Nuevo nº 16	245.106	4.149.456	WGS84:HUSO30
Apoyo Nuevo nº 17	244.991	4.149.292	WGS84:HUSO30

1.6 ORGANISMOS AFECTADOS

La instalación objeto del presente anexo, además de las afecciones particulares que se especifican, afecta a los siguientes organismos:

- Excmo. Ayuntamiento de La Rinconada.
- Gobierno de España. - Ministerio para la Transición Ecológica. - Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. O.A. (Comisaría de Aguas).
- Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible. (Sección de Patrimonio y Vías Pecuarias).



1.7 TRAZADO DE LA RED ELÉCTRICA

Se instalará un nuevo tramo de Línea Aérea MT. A continuación, se describen los trazados de estos:

- La nueva línea aérea de media tensión en simple circuito con conductor 94-AL1/22-ST1A (antes LA-110) de una longitud aproximada de 2.466,49 m, con origen el apoyo existente A200339 S45472 hasta el apoyo existente A202777 S09733.
- Instalación de 17 apoyos nuevos de celosía.
- La configuración de las crucetas de los apoyos nuevos serán en montaje tresbolillo atirantado, de longitud de crucetas de 1,50 metros.
- En los nuevos apoyos nº 04, nº 09, nº 14 y nº 17, se le instalará un anti-escalo, losa perimetral y PaT con anillo difusor. Además de un juego de seccionadores unipolares y semicrucetas para la derivación.
- En el nuevo apoyo nº 10, se le instalará una PaT con anillo difusor. (este dimensionado para un futuro suministro).
- Desmontaje de 27 apoyos existentes, además del desmontaje de la LAMT LA-30 y LA-56 (2.441 metros) desde el apoyo existente A200339 S45472 hasta el apoyo existente A202777 S09733 (estos apoyos no se desmontan).
- Desde el apoyo existente (A202756 S09728) a desmontar, se desmontará e instalará de forma inmediata el conductor existente (18,69 mts) al apoyo nuevo nº 04.
- Desde el apoyo existente (A202766 S09729) a desmontar, se desmontará e instalará de forma inmediata el conductor existente (107,39mts) al apoyo nuevo nº 09.
- Desde el apoyo existente (A202772 S49056) a desmontar, se desmontará e instalará de forma inmediata el conductor existente (129.38 mts) al apoyo nuevo nº 14.
- Desde el apoyo existente (A202776) a desmontar, se desmontará e instalará de forma inmediata el conductor existente (97.69 mts) al apoyo nuevo nº 17.

Nota: El apoyo existente A202777 S09733, se verificará su esfuerzo en campo, y si hace falta, este apoyo se reforzará.

Toda la obra a realizar discurre íntegramente por el término municipal de La Rinconada, provincia de Sevilla.

El trazado proyectado puede observarse en los planos correspondientes.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 7/53



- Línea Eléctrica Aérea M.T.

Características de la instalación			
Línea aérea de media tensión			
Clase de línea	Origen	Final	
Aérea	Apoyo A200239 S45472	Apoyo A202777 S09733	
Tensión	Longitud (m)	Conductor	
		Material	Sección (mm²)
		Al/Ac	116,20
		Aislamiento	
		Material	Tipo
15 kV	Tramo 01= 2.466,49 metros.	-----	-----

En Sevilla, Noviembre de 2024

**FERNANDEZ
GARCIA PEDRO
JOSE -
29435720K**Firmado digitalmente
por FERNANDEZ
GARCIA PEDRO JOSE -
29435720K
Fecha: 2025.05.29
10:26:09 +02'00'

El Ingeniero Técnico Industrial,

Pedro J. Fernández García

Colegiado nº 1.693 C.O.I.T.I. Huelva.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 8/53



2 RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

2.1 INTRODUCCIÓN

La disponibilidad del espacio físico material que las obras definidas en el presente anexo van a ocupar, sea durante la ejecución de las obras o de manera permanente, exige la afección, en mayor o menor medida, también, de los derechos y situaciones jurídicas de que aquellos son objeto.

Para conseguir la definición precisa de los bienes y derechos afectados, para poder ocuparlos en su día, se ha desarrollado el presente anexo, en el que se recoge la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto citado, con la descripción de los mismos en los cuadros y planos que se adjuntan.

Se distinguen los siguientes tipos de afecciones, tanto en bienes de titularidad pública como bienes de titularidad privada:

- **Servidumbre permanente de paso.** Constituida por la franja de terreno bajo línea consistente en la proyección sobre el terreno de los conductores en la condición de 15°C+viento, tomando como centro el eje de la línea, incrementado con una distancia de seguridad de 5 m. a cada lado de la línea, según Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico en el caso de los tramos aéreos y la franja de terreno sobre las conducciones subterráneas de ancho fijo de 3 m. tomando como centro el eje de la conducción. Esta servidumbre debe permitir su mantenimiento futuro y garantizar la no ejecución de obras o construcciones en esa zona que puedan afectar a las instalaciones de la línea objeto del proyecto que se complementa con este anexo.
- **Ocupaciones permanentes o de pleno dominio** para ubicar las instalaciones permanentes a cielo abierto de la instalación. Se denominan Pleno Dominio, ya se trate de un bien de propiedad privada o de dominio público. Éstas están motivadas por las instalaciones permanentes en superficie y suponen una transmisión de dominio. En el caso que nos ocupa, estos elementos son los apoyos del tramo aéreo.
- **Ocupaciones temporales** por obras y elementos auxiliares, conformada por la superficie de terreno cuya ocupación es necesaria para las instalaciones de obra, áreas de trabajo, áreas de acopios y logísticas, etc. durante la ejecución de los trabajos. Afectan a la parcela ocupada, pero únicamente por un período de tiempo, y nunca representan una transmisión de dominio.



2.2 CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DEFINICIÓN DE LAS AFECCIONES

El concepto de imposición de servidumbre permanente de paso se aplicará a las superficies que, sin sufrir una ocupación temporal, quedarán sometidas a una reserva permanente de uso para permitir el mantenimiento futuro y para garantizar la no ejecución de obras o construcciones en esa zona, que puedan afectar a las instalaciones. Esta reserva o servidumbre permanente de paso consistirá en una franja de terreno bajo línea consistente en la proyección sobre el terreno de los conductores en la condición más desfavorable de viento, tomando como centro el eje de la línea, incrementado con una distancia de seguridad de 5 m. a cada lado de la línea, según Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. En la parte subterránea estará formada por una franja de 3 m. de ancho, cuyo centro será la proyección sobre la superficie del eje de las canalizaciones.

En cuanto a las ocupaciones definitivas (pleno dominio), se ha aplicado la superficie comprendida por la superficie de las cimentaciones de cada apoyo en el caso más desfavorable.

Para las ocupaciones temporales, se han considerado las zonas mínimas imprescindibles a ocupar por actividades o elementos auxiliares de construcción, porque, aunque no sean objeto de cambio de dominio, no constituyan una afección permanente o sirva de uso para los fines oficiales del proyecto; se considera conveniente que se adopten las medidas para reservar este uso, imprescindible para la correcta ejecución de los trabajos.

Los datos referentes a los titulares de las parcelas se obtendrán de la información catastral disponible, para lo que se solicitará la consulta de los mismos por parte de los servicios de la Delegación Territorial de Economía, hacienda, Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Sevilla. No obstante, estarán sujetos a modificaciones, dependientes de la acreditación formal por parte de los afectados de la titularidad de las propiedades y/o derechos afectados.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 10/53



2.3 RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR PROYECTO DE EJECUCIÓN SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT LA-30 Y LA-56 15 kV "LOS_ROJAS" DE S.E. "AEROPUER" POR LAMT LA-110, ENTRE EL APOYO A000239 S45472 HASTA EL APOYO A202777 S09733, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA)														
TRAMO AÉREO														
PAR. PROY.	REF. CATASTRAL	PROVINCIA	T.M.	PARAJE	POL. CAT.	PARC. CAT.	VUELO (m)	SERV. PASO (m²)	APOYOS	Nº IDENTIFICACIÓN APOYOS	PLENO DOMINIO (m²)	OCUP. TEMP. (m²)	SERVIDUMBRE ACCESO (m²)	USO
1	41081A015090210000DG	SEVILLA	LA RINCONADA	SENDA DE LABORES	15	9021	33,12	1097,24				87,78	109,72	Improductivo
2	41081A015001410000DI	SEVILLA	LA RINCONADA	CAÑADA NUEVA	15	141	1311,77	21963,80	10	AP. NUEVO Nº1, AP. NUEVO Nº2, AP. NUEVO Nº3, AP. NUEVO Nº4, AP. NUEVO Nº5, AP. NUEVO Nº6, AP. NUEVO Nº7, AP. NUEVO Nº8, AP. NUEVO Nº9 y AP. NUEVO Nº11	27,42	1757,10	2196,38	Monte Bajo
3	41081A015000010000DT	SEVILLA	LA RINCONADA	LA JARRILLA	15	1		174,60				13,97	17,46	Monte Bajo
4	41081A015000910000DB	SEVILLA	LA RINCONADA	LA CABAÑA	15	91	3,65	400,58	1	AP. NUEVO Nº10	2,76	32,05	40,06	Improductivo
5	41081A015000190000DW	SEVILLA	LA RINCONADA	CAÑADA NUEVA	15	19	478,43	8225,29	2	AP. NUEVO Nº12 y AP. NUEVO Nº13	5,51	658,02	822,53	Tierra arable
6	41081A015090220000DQ	SEVILLA	LA RINCONADA	CAMINO S/N	15	9022	5,04	86,29				6,90	8,63	Improductivo
7	41081A015000840000DU	SEVILLA	LA RINCONADA	CABAÑA	15	84	465,49	8123,07	3	AP. NUEVO Nº14, AP. NUEVO Nº15 y AP. NUEVO Nº16	8,14	649,85	812,31	Labor Regadío

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 11/53



8	41081A015000920000DY	SEVILLA	LA RINCONADA	LA CABAÑA	15	92	16,56	795,27				63,62	79,53	Improductivo
9	41081A015000850000DH	SEVILLA	LA RINCONADA	LA CABAÑA	15	85	106,33	1485,26	1	AP. NUEVO Nº17	5,95	118,82	148,53	Labor Regadío
10	41081A015090290000DK	SEVILLA	LA RINCONADA	CAMINO S/N	15	9029	5,00	70,92				5,67	7,09	Improductivo
11	41081A015090280000DO	SEVILLA	LA RINCONADA	CANAL DE BAJO GUADAL	15	9028	8,63	123,07				9,85	12,31	Improductivo
12	41081A005090060000DD	SEVILLA	LA RINCONADA	CANAL DE BAJO GUADAL	15	9006	8,33	118,57				9,49	11,86	Improductivo
13	41081A005090090000DJ	SEVILLA	LA RINCONADA	CAMINO S/N	5	9009	4,64	65,45				5,24	6,55	Improductivo
14	41081A005000510000DI	SEVILLA	LA RINCONADA	ACEQUIA S/N	5	51	19,33	327,71				26,22	32,77	Hidrografia

JOSE
CELESTINO
RECACHA
MAGUILLA -
28682594F
Date: 2025.05.30
12:37:37 +02'00'

José Celestino Recacha Maguilla
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.

Digitally signed by
JOSE CELESTINO
RECACHA
MAGUILLA -
28682594F
Date: 2025.05.30
12:37:37 +02'00'

En Sevilla, Noviembre de 2024

FERNANDEZ
GARCIA
PEDRO JOSE -
29435720K
Fecha: 2025.05.29
10:26:33 +02'00'

El Ingeniero Técnico Industrial,
Pedro J. Fernández García
Colegiado nº 1.693 C.O.I.T.I. Huelva

Firmado digitalmente
por FERNANDEZ
GARCIA PEDRO JOSE -
29435720K
Fecha: 2025.05.29
10:26:33 +02'00'

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	LUIS PORTERO GABARRO	30/05/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVEFRNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE	PÁG. 12/53	

3 PLANOS GENERALES

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025


VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 13/53



22SEPR1357 PROY SUSL LAMT SC

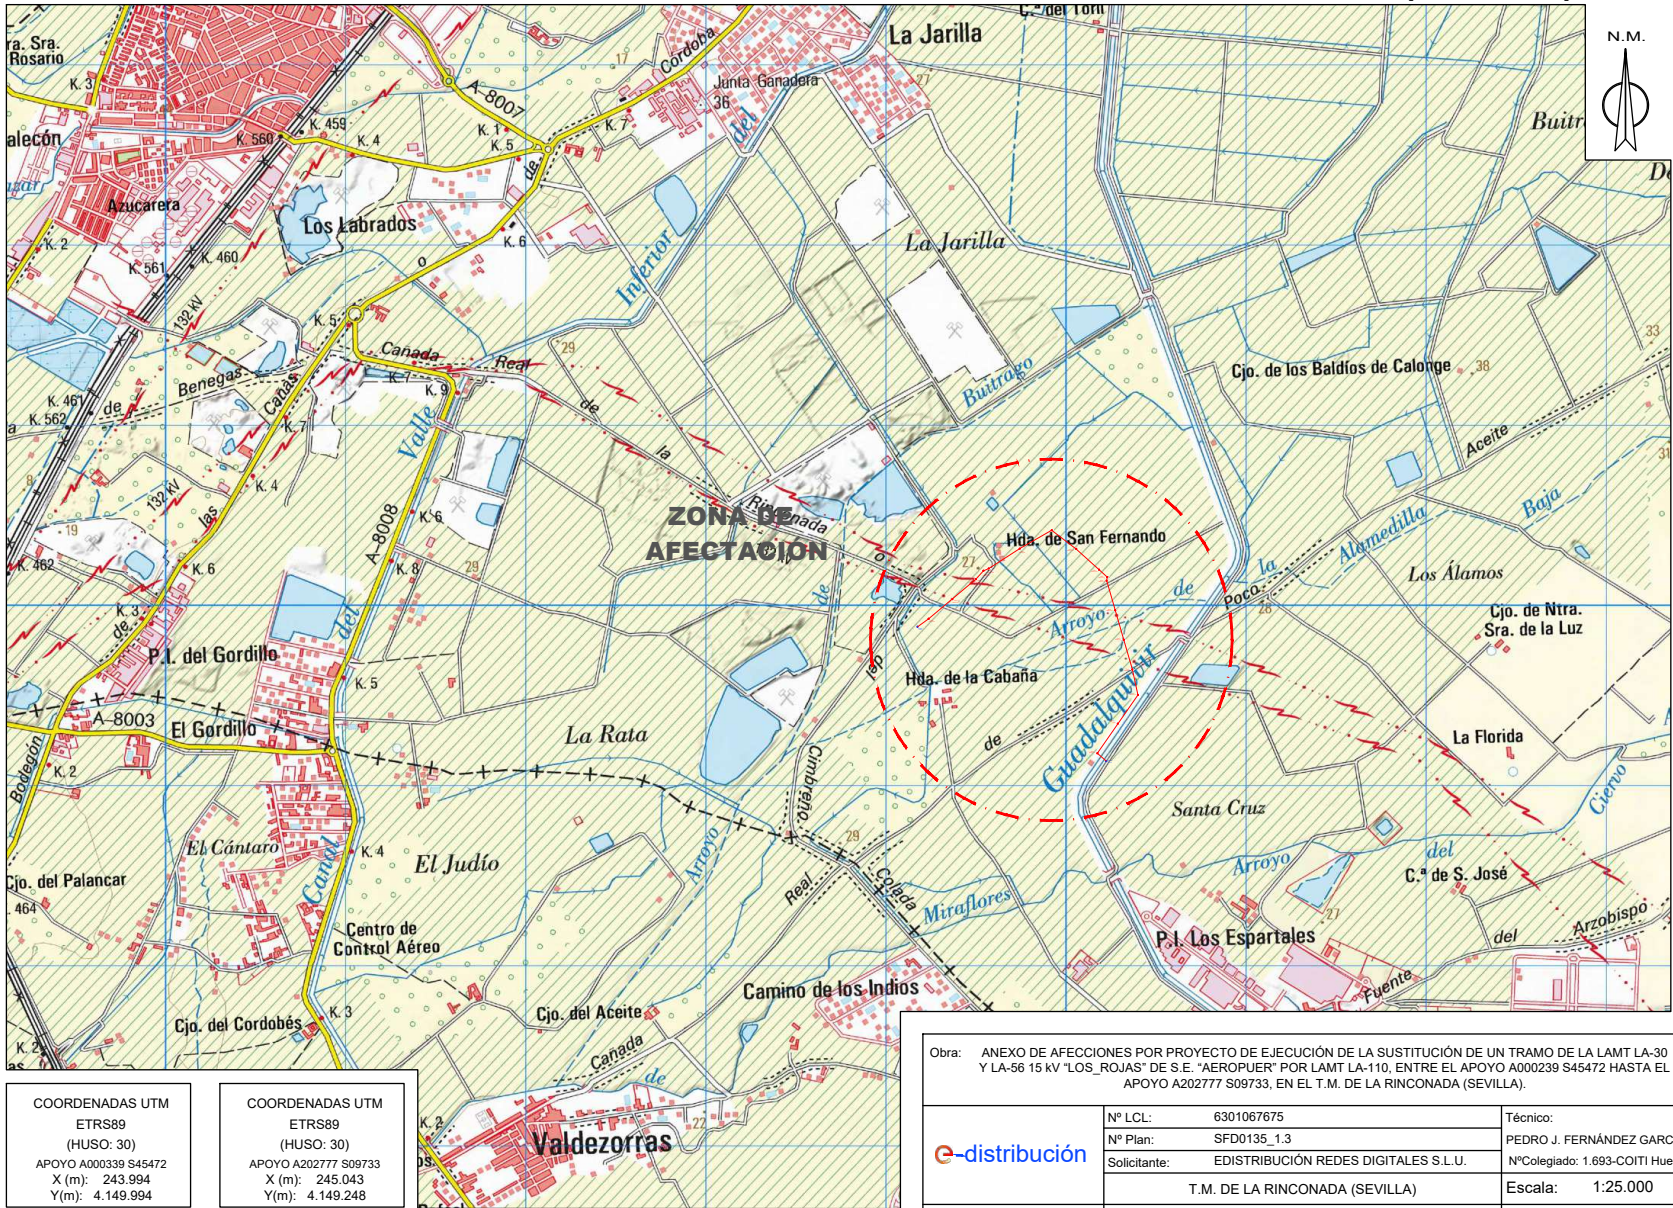

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 14/53



22SEPR1357 PROY SUST LAMT SC



LEYENDA			
	RED EXISTENTE		RED A RETIRAR
	RED NUEVA		SERVIDUMBRE DE PASO
	CD (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)		CAJA DE SECCIONAMIENTO
	CDI (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INTERPERIE)		EMPALMES O DERIVACIÓN
	LÍNEA AÉREA		CONVERSIÓN AEREA/SUST.
	LÍNEA SUBTERRÁNEA		APOYO DE HV
	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA		APOYO METÁLICO
	ARQUETA A1/A2		

¡CUMPLE SIEMPRE! CON LAS CINCO REGLAS DE ORO PARA TRABAJAR SIN TENSIÓN					
	1	Apertura con corte efectivo de todas las fuentes de tensión		4	Poner a tierra y en cortocircuito (inmediatamente después de comprobar la ausencia de tensión)
	2	Enclavamiento o bloqueo y señalización de los aparatos de corte en posición de apertura		5	Señalización y delimitación de la Zona de Trabajo
	3	Verificar la ausencia de tensión (inmediatamente antes de poner a tierra y en cortocircuito)	¡RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR SIEMPRE LOS EPI!!		

Obra: ANEXO DE AFECCIONES POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT LA-30 Y LA-56 15 kV "LOS_ROJAS" DE S.E. "AEROPUER" POR LAMT LA-110, ENTRE EL APOYO A000239 S45472 HASTA EL APOYO A202777 S09733, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).			
	Nº LCL:	6301067675	Técnico:
	Nº Plan:	SFD0135_1.3	PEDRO J. FERNÁNDEZ GARCÍA
	Solicitante:	EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.	NºColegiado: 1.693-COITI Huelva
	T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA)		Escala: 1:7.000
Fecha: NOVIEMBRE 2.024	PLANO ACTUAL		Nº Plano: 02

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	LUIS PORTERO GABARRO	30/05/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE	PÁG. 15/53	

22SEPR1357 PROY SUST LAMT SC

T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).



LEYENDA	
	RED EXISTENTE
	RED NUEVA
	CD (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
	LÍNEA AÉREA
	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA
	ARQUETA A1 / A2
	RED A RETIRAR
	SERVIDUMBRE DE PASO
	CAJA DE SECCIONAMIENTO
	EMPALMES O DERIVACIÓN
	CONEXIÓN AEREA/SUBT.
	APOYO DE HV
	APOYO METÁLICO

¡CUMPLE SIEMPRE! CON LAS CINCO REGLAS DE ORO PARA TRABAJAR SIN TENSIÓN	
 1 Apertura con corte efectivo de todas las fuentes de tensión	 4 Poner a tierra y en cortocircuito (inmediatamente después de comprobar la ausencia de tensión)
 2 Enclavamiento o bloqueo y señalización de los aparatos de corte en posición de apertura	 5 Señalización y delimitación de la Zona de Trabajo
 3 Verificar la ausencia de tensión (inmediatamente antes de poner a tierra y en cortocircuito)	¡RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR SIEMPRE LOS EPI!!

Obra: ANEXO DE AFEECIONES POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT LA-30 Y LA-56 15 kV "LOS_ROJAS" DE S.E. "AEROPUER" POR LAMT LA-110, ENTRE EL APOYO A000239 S45472 HASTA EL APOYO A202777 S09733, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).		
	Nº LCL: 6301067675	Técnico:
	Nº Plan: SFD0135_1.3	PEDRO J. FERNÁNDEZ GARCÍA
	Solicitante: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.	NºColegiado: 1.693-COITI Huelva
	T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA)	Escala: 1:7.000
Fecha: NOVIEMBRE 2.024	PLANO PREVISTO	Nº Plano: 03

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 16/53



22SEPR1357 PROJ SUST LAMT SC



LEYENDA	
	RED EXISTENTE
	RED NUEVA
	RED A RETIRAR
	SERVIDUMBRE DE PASO
	CD (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
	CAJA DE SECCIONAMIENTO
	EMPALES O DERIVACIÓN
	CONEXIÓN AEREA/SUBT.
	APOYO DE HV
	APOYO METÁLICO
	ARQUETA A1 / A2

¡CUMPLE SIEMPRE! CON LAS CINCO REGLAS DE ORO PARA TRABAJAR SIN TENSION	
1 Apertura con corte efectivo de todas las fuentes de tensión	4 Poner a tierra y en cortocircuito (inmediatamente después de comprobar la ausencia de tensión)
2 Enclavamiento o bloqueo y señalización de los aparatos de corte en posición de apertura	5 Señalización y delimitación de la Zona de Trabajo
3 Verificar la ausencia de tensión (inmediatamente antes de poner a tierra y en cortocircuito)	¡RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR SIEMPRE LOS EPI!!

Obra: ANEXO DE AFEECIONES POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT LA-30 Y LA-56 15 kV "LOS_ROJAS" DE S.E. "AEROPUER" POR LAMT LA-110, ENTRE EL APOYO A000239 S45472 HASTA EL APOYO A202777 S09733, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).

	Nº LCL: 6301067675	Técnico:
	Nº Plan: SFD0135_1.3	PEDRO J. FERNÁNDEZ GARCÍA
	Solicitante: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.	Nº Colegiado: 1.693-COITI Huelva
	T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA)	Escala: 1:7.000
Fecha: NOVIEMBRE 2.024	PLANO PREVISTO CON SERVIDUMBRE	Nº Plano: 04

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025


VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 17/53



22SEPR1357 PROY SUST LAMT SC

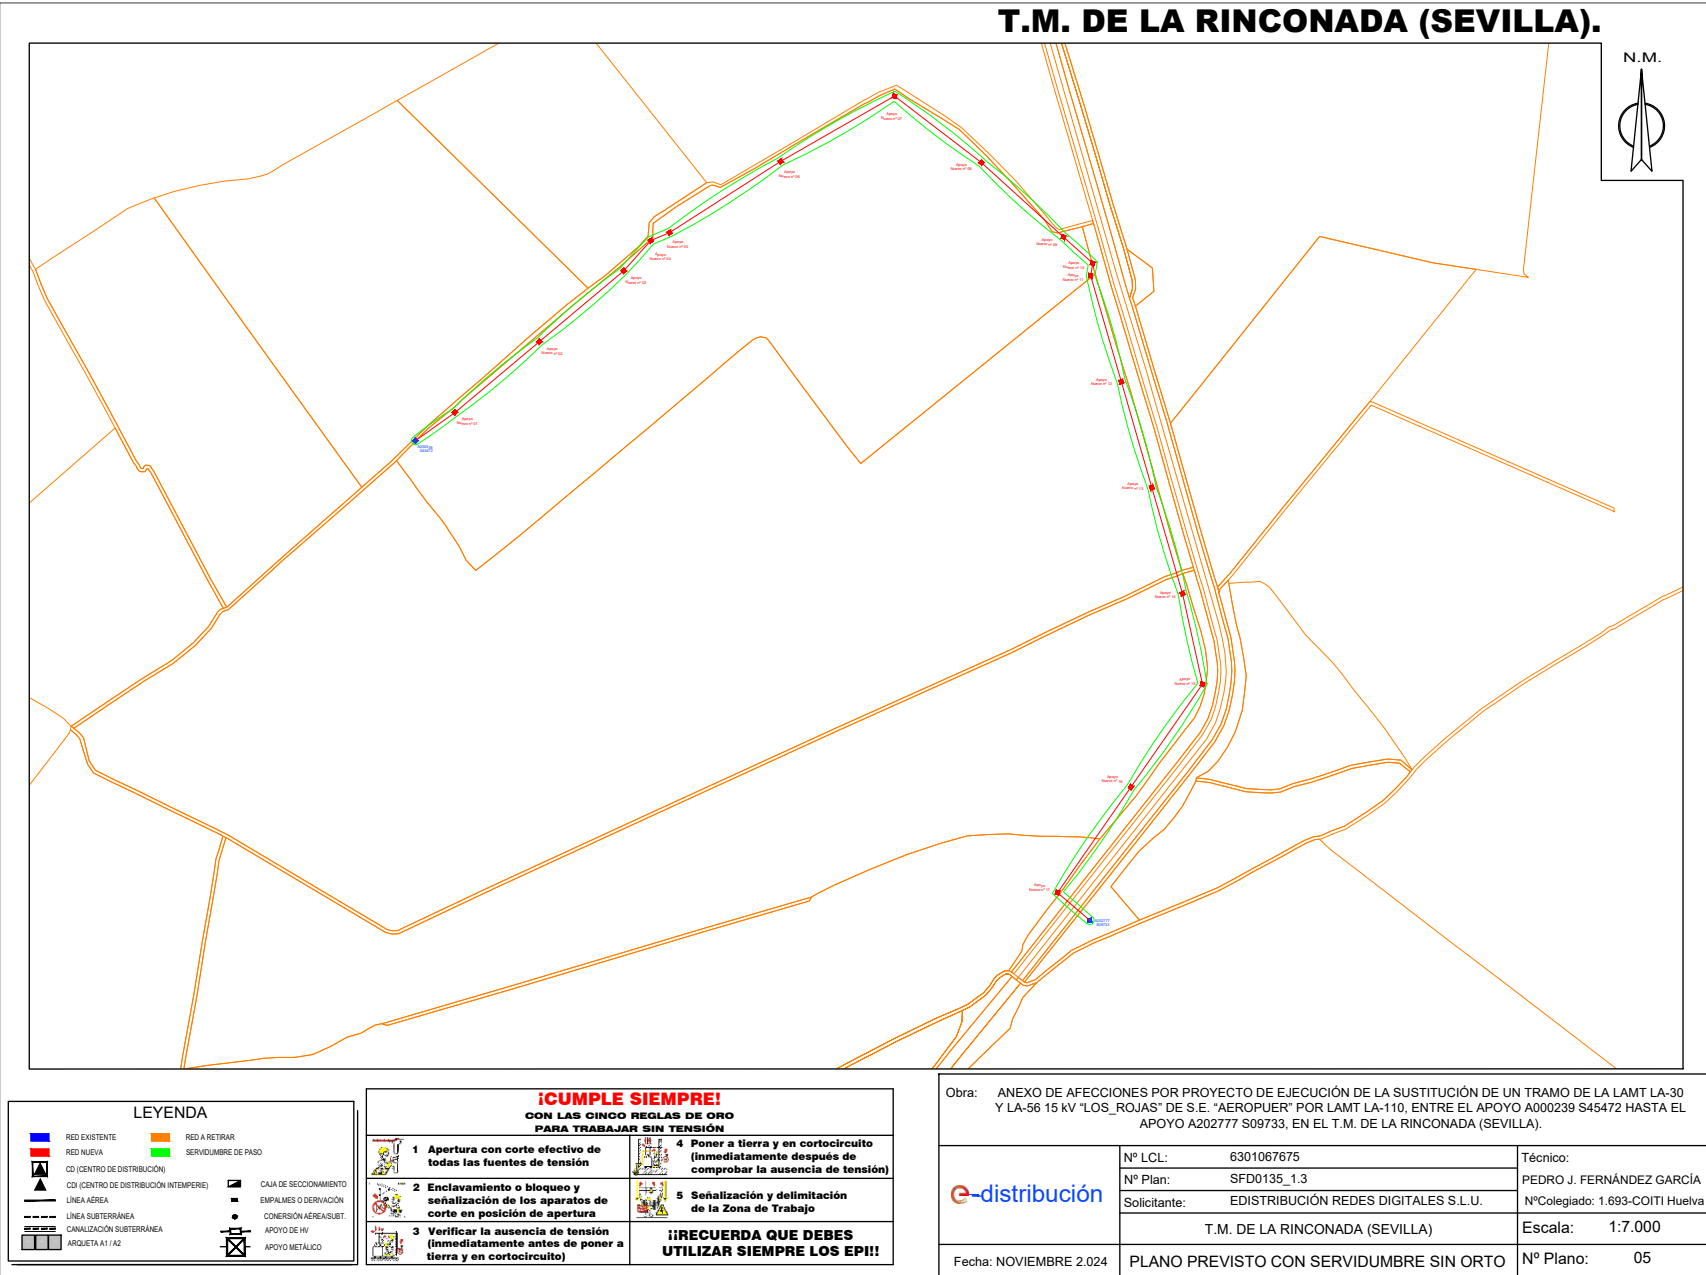

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 18/53



T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR PROYECTO DE EJECUCIÓN SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT LA-30 Y LA-56 15 KV "LOS ROJAS" DE S.E. "AEROPUER" POR LAMT LA-110, ENTRE EL APOYO A000239 S45472 HASTA EL APOYO A202777 S09733, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA)														
TRAMO AÉREO														
PAR. PROY.	REF. CATASTRAL	PROVINCIA	T.M.	PARAJE	POL. CAT.	PARC. CAT.	VUELO (m)	SERV. PASO (m²)	APOYOS	Nº IDENTIFICACIÓN APOYOS	PLENO DOMINIO (m²)	OCCUP. TEMP. (m²)	SERVIDUMBRE ACCESO (m²)	USO
1	41081A015090210000DG	SEVILLA	LA RINCONADA	SENDA DE LABORES	15	9021	33,12	1097,24				87,78	109,72	Improductivo
2	41081A015001410000DI	SEVILLA	LA RINCONADA	CAÑADA NUEVA	15	141	1311,77	21963,80	10	AP. NUEVO Nº1, AP. NUEVO Nº2, AP. NUEVO Nº3, AP. NUEVO Nº4, AP. NUEVO Nº5, AP. NUEVO Nº6, AP. NUEVO Nº7, AP. NUEVO Nº8, AP. NUEVO Nº9 y AP. NUEVO Nº11	27,42	1757,10	2196,38	Monte Bajo
3	41081A015000010000DT	SEVILLA	LA RINCONADA	LA JARRILLA	15	1		174,60				13,97	17,46	Monte Bajo
4	41081A015000910000DB	SEVILLA	LA RINCONADA	LA CABAÑA	15	91	3,65	400,58	1	AP. NUEVO Nº10	2,76	32,05	40,06	Improductivo
5	41081A015000190000DW	SEVILLA	LA RINCONADA	CAÑADA NUEVA	15	19	478,43	8225,29	2	AP. NUEVO Nº12 y AP. NUEVO Nº13	5,51	658,02	822,53	Tierra arable



LEYENDA	
	RED EXISTENTE
	RED A RETIRAR
	RED NUEVA
	SERVIDUMBRE DE PASO
	CD (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
	CAJA DE SECCIONAMIENTO
	CD (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INTENSIVO)
	EMPALES O DERIVACIÓN
	CONVERSIÓN AEREA/SUBT.
	LINEA AEREA
	LINEA SUBTERRANEA
	APoyo DE HV
	ARQUETA A1 / A2
	APoyo METALICO

¡CUMPLE SIEMPRE!
CON LAS CINCO REGLAS DE ORO
PARA TRABAJAR SIN TENSION

1 Apertura con corte efectivo de todas las fuentes de tensión

2 Enclavamiento o bloqueo y señalización de los aparatos de corte en posición de apertura

3 Verificar la ausencia de tensión (inmediatamente antes de poner a tierra y en cortocircuito)

4 Poner a tierra y en cortocircuito (inmediatamente después de comprobar la ausencia de tensión)

5 Señalización y delimitación de la Zona de Trabajo

¡RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR SIEMPRE LOS EPI!!

Obra: ANEXO DE AFEECIONES POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT LA-30 Y LA-56 15 KV "LOS ROJAS" DE S.E. "AEROPUER" POR LAMT LA-110, ENTRE EL APOYO A000239 S45472 HASTA EL APOYO A202777 S09733, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).		
	Nº LCL:	6301067675
	Nº Plan:	SFD0135_1.3
	Solicitante:	EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.
	T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA)	
Fecha: NOVIEMBRE 2.024	PLANO CON SERVIDUMBRE TRAMO 1	Nº Plano: 06

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN


PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 19/53



T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR PROYECTO DE EJECUCIÓN SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT LA-30 Y LA-56 15 KV "LOS ROJAS" DE S.E. "AEROPUER" POR LAMT LA-110, ENTRE EL APOYO A000239 S45472 HASTA EL APOYO A202777 S09733, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA)														
TRAMO AÉREO														
PAR. PROY.	REF. CATASTRAL	PROVINCIA	T.M.	PARAJE	POL. CAT.	PARC. CAT.	VUELO (m)	SERV. PASO (m²)	APOYOS	Nº IDENTIFICACIÓN APOYOS	PLANO DOMINIO (m²)	Ocup. T.B.M.P. (m²)	SERVIDUMBRE ACCESO (m²)	USO
1	41081A015090210000DG	SEVILLA	LA RINCONADA	SENDA DE LABORES	15	9021	33,12	1097,24				87,78	109,72	Improductivo
2	41081A015001410000DI	SEVILLA	LA RINCONADA	CAÑADA NUEVA	15	141	1311,77	21963,80	10	AP. NUEVO Nº1, AP. NUEVO Nº2, AP. NUEVO Nº3, AP. NUEVO Nº4, AP. NUEVO Nº5, AP. NUEVO Nº6, AP. NUEVO Nº7, AP. NUEVO Nº8, AP. NUEVO Nº9 y AP. NUEVO Nº11	27,42	1757,10	2196,38	Monte Bajo
3	41081A015000010000DT	SEVILLA	LA RINCONADA	LA JARRILLA	15	1		174,60				13,97	17,46	Monte Bajo
4	41081A015000910000DB	SEVILLA	LA RINCONADA	LA CABAÑA	15	91	3,65	400,58	1	AP. NUEVO Nº 10	2,76	32,05	40,06	Improductivo
5	41081A015000190000DW	SEVILLA	LA RINCONADA	CAÑADA NUEVA	15	19	478,43	8225,29	2	AP. NUEVO Nº12 y AP. NUEVO Nº 13	5,51	658,02	822,53	Tierra arable

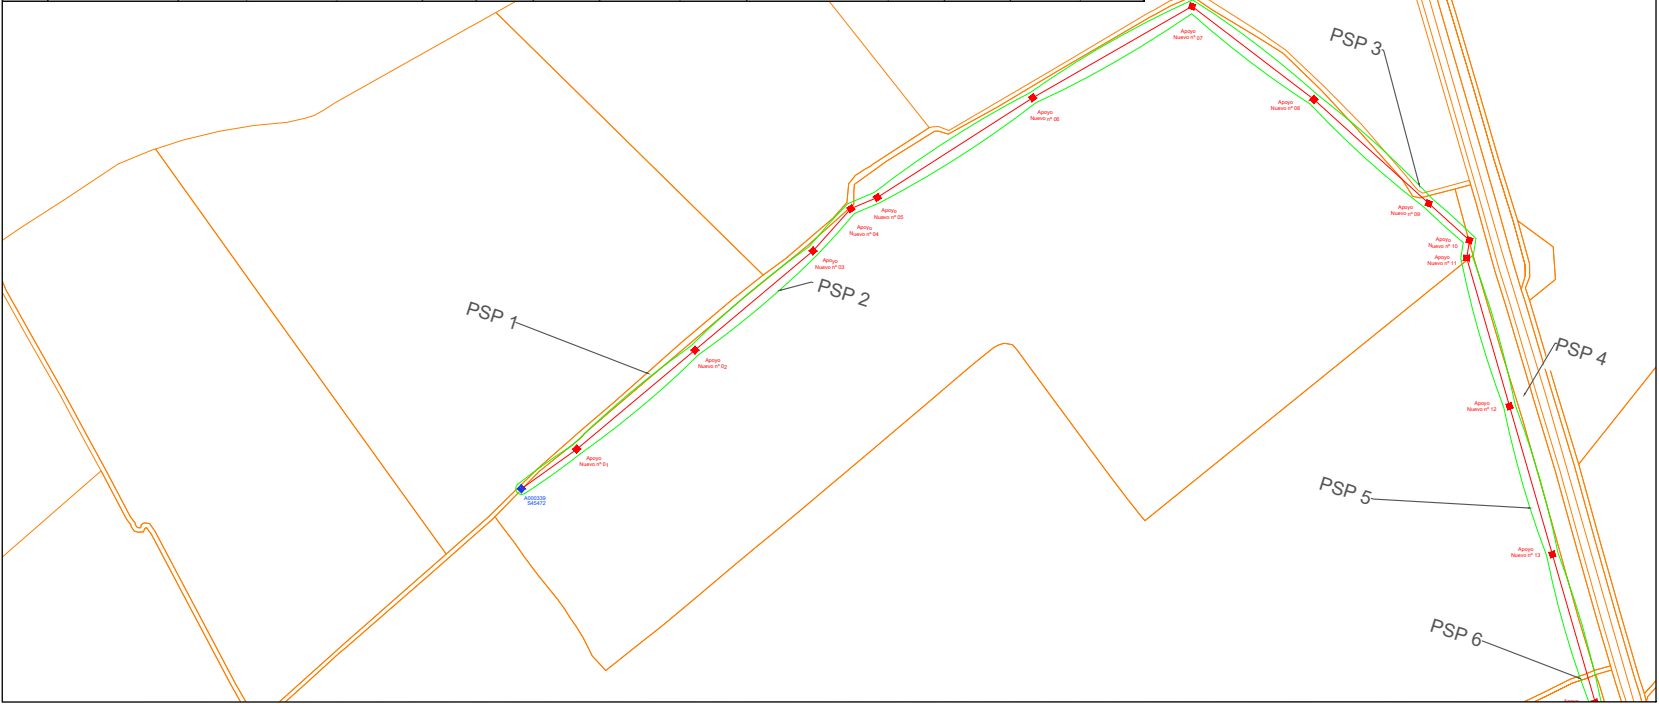

LEYENDA	
	RED EXISTENTE
	RED A RETIRAR
	RED NUEVA
	SERVIDUMBRE DE PASO
	CD (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
	CAJA DE SECCIONAMIENTO
	LINEA AEREA
	LINEA SUBTERRANEA
	CANALIZACIÓN SUBTERRANEA
	ARQUETA A1 / A2
	EMPALME O DERIVACIÓN
	CONVERSIÓN AEREA/SUBT.
	APOYO DE HV
	APOYO METALICO

¡CUMPLE SIEMPRE!
CON LAS CINCO REGLAS DE ORO
PARA TRABAJAR SIN TENSION

1 Apertura con corte efectivo de todas las fuentes de tensión

2 Enclavamiento o bloqueo y señalización de los aparatos de corte en posición de apertura

3 Verificar la ausencia de tensión (inmediatamente antes de poner a tierra y en cortocircuito)

4 Poner a tierra y en cortocircuito (inmediatamente después de comprobar la ausencia de tensión)

5 Señalización y delimitación de la Zona de Trabajo

¡RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR SIEMPRE LOS EPI!!

Obra: ANEXO DE AFEECIONES POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT LA-30 Y LA-56 15 KV "LOS ROJAS" DE S.E. "AEROPUER" POR LAMT LA-110, ENTRE EL APOYO A000239 S45472 HASTA EL APOYO A202777 S09733, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).		
	Nº LCL:	6301067675
	Nº Plan:	SFD0135_1.3
	Solicitante:	EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.
	T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA)	
Fecha: NOVIEMBRE 2.024	PLANO CON SERVIDUMBRE TRAMO 1 SIN ORTO	Nº Plano: 07

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 20/53



T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR PROYECTO DE EJECUCIÓN SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT LA-30 Y LA-56 15 kV "LOS_ROJAS" DE S.E. "AEROPUER" POR LAMT LA-110, ENTRE EL APOYO A000239 S45472 HASTA EL APOYO A202777 S09733, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA)														
TRAMO AÉREO														
PAR. PROY.	REF. CATASTRAL	PROVINCIA	T.M.	PARAJE	POL. CAT.	PARC. CAT.	VUELO (m)	SERV. PA.SO (m²)	APOYOS	Nº IDENTIFICACIÓN APOYOS	PLENO DOMINIO (m²)	Ocup. TEMP. (m²)	SERVIDUMBRE ACCESO (m²)	USO
6	41081A015090220000DQ	SEVILLA	LA RINCONADA	CAMINO SIN	15	9022	5,04	86,29				6,90	8,63	Improductivo
7	41081A015000840000DU	SEVILLA	LA RINCONADA	CABAÑA	15	84	465,49	8123,07	3	AP NUEVO Nº14, AP NUEVO Nº15 y AP NUEVO Nº16	8,14	649,85	812,31	Labor Regadio
8	41081A015000820000DY	SEVILLA	LA RINCONADA	LA CABAÑA	15	92	16,56	795,27				63,62	79,53	Improductivo
9	41081A015000850000DH	SEVILLA	LA RINCONADA	LA CABAÑA	15	85	106,33	1485,26	1	AP NUEVO Nº17	5,95	118,82	148,53	Labor Regadio
10	41081A015090230000DK	SEVILLA	LA RINCONADA	CAMINO SIN	15	9029	5,00	70,92				5,67	7,09	Improductivo
11	41081A015090280000DO	SEVILLA	LA RINCONADA	CANAL DE BAJO GUADAL	15	9028	8,63	123,07				9,85	12,31	Improductivo
12	41081A005090080000DD	SEVILLA	LA RINCONADA	CANAL DE BAJO GUADAL	15	9006	8,33	118,57				9,49	11,86	Improductivo
13	41081A005090090000DU	SEVILLA	LA RINCONADA	CAMINO SIN	5	9009	4,64	65,45				5,24	6,55	Improductivo
14	41081A0050000510000DI	SEVILLA	LA RINCONADA	ACEQUIA SIN	5	51	19,33	327,71				26,22	32,77	Hidrográf



LEYENDA

RED EXISTENTE

RED NUEVA

CD (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)

CD (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INTENSIVO)

LÍNEA AÉREA

LÍNEA SUBTERRÁNEA

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA

ARQUETA A1/A2

RED A RETIRAR

SERVIDUMBRE DE PASO

CAJA DE SECCIONAMIENTO

EMPALMES O DERIVACIÓN

CONEXIÓN AEREA/SUBT.

APOYO DE HV

APOYO METÁLICO

¡CUMPLE SIEMPRE!

CON LAS CINCO REGLAS DE ORO PARA TRABAJAR SIN TENSIÓN

1 Apertura con corte efectivo de todas las fuentes de tensión

2 Enclavamiento o bloqueo y señalización de los aparatos de corte en posición de apertura

3 Verificar la ausencia de tensión (inmediatamente antes de poner a tierra y en cortocircuito)

4 Poner a tierra y en cortocircuito (inmediatamente después de comprobar la ausencia de tensión)

5 Señalización y delimitación de la Zona de Trabajo

¡¡RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR SIEMPRE LOS EPI!!

Obra: ANEXO DE AFEECIONES POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT LA-30 Y LA-56 15 kV "LOS_ROJAS" DE S.E. "AEROPUER" POR LAMT LA-110, ENTRE EL APOYO A000239 S45472 HASTA EL APOYO A202777 S09733, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).		
e-distribución	Nº LCL:	6301067675
	Nº Plan:	SFD0135_1.3
	Solicitante:	EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.
	T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA)	
Fecha: NOVIEMBRE 2.024	PLANO CON SERVIDUMBRE TRAMO 2	Nº Plano: 08

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN


PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 21/53

Es copia auténtica de documento electrónico

T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR PROYECTO DE EJECUCIÓN SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT LA-30 Y LA-56 15 kV "LOS_ROJAS" DE S.E. "AEROPUER" POR LAMT LA-110, ENTRE EL APOYO A000239 S45472 HASTA EL APOYO A202777 S09733, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA)														
TRAMO AEREO														
PAR. PROJ.	REF. CATASTRAL	PROVINCIA	T.M.	PARAJE	POL. CAT.	PARC. CAT.	VUELO (m)	SERV. PASO (m²)	APOYOS	Nº IDENTIFICACIÓN APOYOS	PLENO DOMINIO (m²)	OCCUP. TEMP. (m²)	SERVIDUMBRE ACCESO (m²)	USO
6	41081A015090220000CQ	SEVILLA	LA RINCONADA	CAMINO SIN	15	9022	5,04	86,29				6,90	8,63	Improductivo
7	41081A015000840000DU	SEVILLA	LA RINCONADA	CABAÑA	15	84	465,49	8123,07	3	AP. NUEVO Nº14, AP. NUEVO Nº15 y AP. NUEVO Nº16	8,14	649,85	812,31	Labor Regadio
8	41081A015000920000DY	SEVILLA	LA RINCONADA	LA CABAÑA	15	92	16,56	795,27				63,62	79,53	Improductivo
9	41081A015000850000DH	SEVILLA	LA RINCONADA	LA CABAÑA	15	85	106,33	1485,26	1	AP. NUEVO Nº17	5,95	118,82	148,53	Labor Regadio
10	41081A015090290000CK	SEVILLA	LA RINCONADA	CAMINO SIN	15	9029	5,00	70,92				5,67	7,09	Improductivo
11	41081A015090280000CD	SEVILLA	LA RINCONADA	CANAL DEBAJO GUADAL	15	9028	8,63	123,07				9,85	12,31	Improductivo
12	41081A005090090000DD	SEVILLA	LA RINCONADA	CANAL DEBAJO GUADAL	15	9006	8,33	118,57				9,49	11,86	Improductivo
13	41081A005090090000DU	SEVILLA	LA RINCONADA	CAMINO SIN	5	9009	4,64	65,45				5,24	6,55	Improductivo
14	41081A005000051000DI	SEVILLA	LA RINCONADA	ACEQUIA SIN	5	51	19,33	327,71				26,22	32,77	Hidrografía

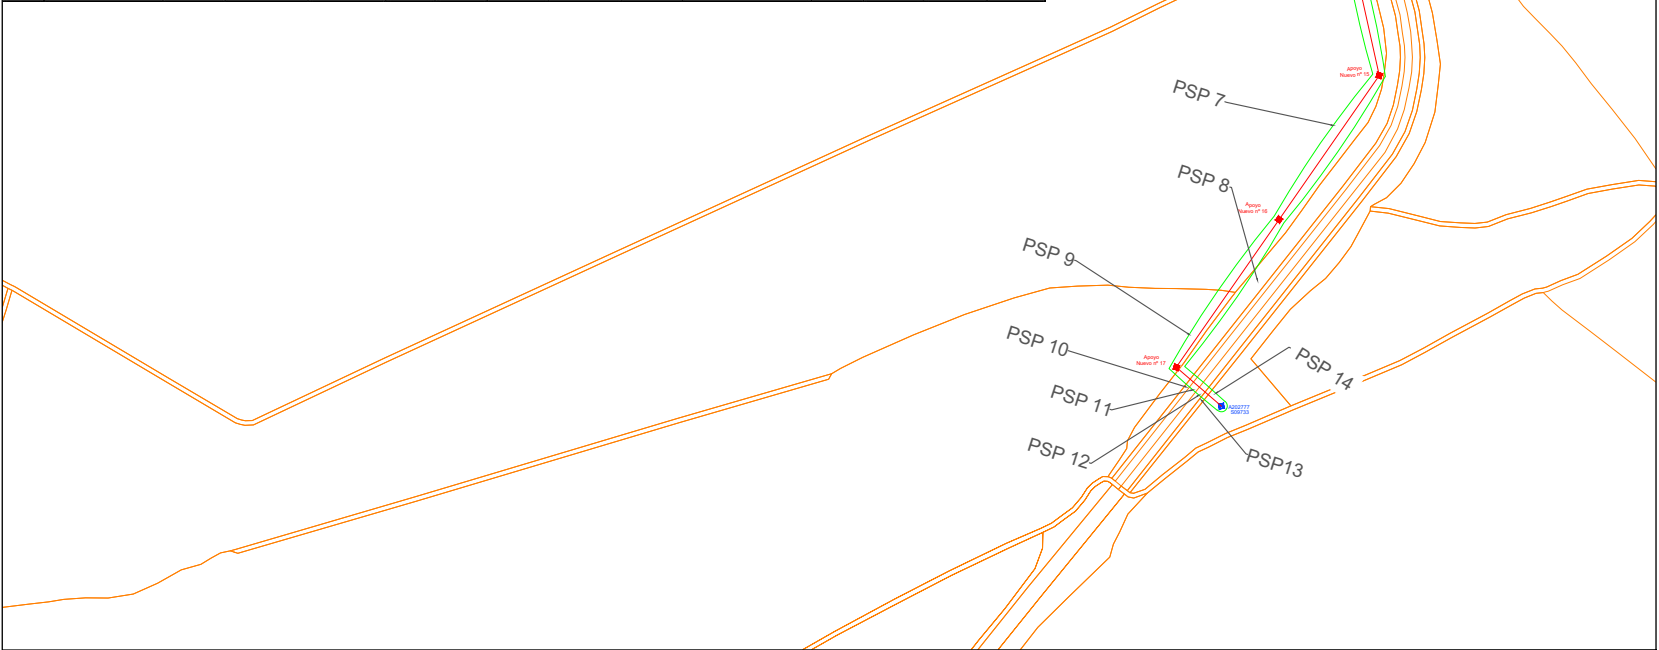

LEYENDA	
	RED EXISTENTE
	RED A RETIRAR
	RED NUEVA
	SERVIDUMBRE DE PASO
	CD (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
	CDI (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INTENSIVAS)
	LINEA AEREA
	LINEA SUBTERRANEA
	CANALIZACIÓN SUBTERRANEA
	ARQUETA A1/A2
	CAJA DE SECCIONAMIENTO
	EMPALMES O DERIVACIÓN
	CONEXIÓN AEREA/SUBT.
	APOYO DE HV
	APOYO METÁLICO

¡CUMPLE SIEMPRE!
CON LAS CINCO REGLAS DE ORO
PARA TRABAJAR SIN TENSIÓN

1 Apertura con corte efectivo de todas las fuentes de tensión

2 Enclavamiento o bloqueo y señalización de los aparatos de corte en posición de apertura

3 Verificar la ausencia de tensión (inmediatamente antes de poner a tierra y en cortocircuito)

4 Poner a tierra y en cortocircuito (inmediatamente después de comprobar la ausencia de tensión)

5 Señalización y delimitación de la Zona de Trabajo

¡RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR SIEMPRE LOS EPI!!

Obra: ANEXO DE AFECCIONES POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT LA-30 Y LA-56 15 kV "LOS_ROJAS" DE S.E. "AEROPUER" POR LAMT LA-110, ENTRE EL APOYO A000239 S45472 HASTA EL APOYO A202777 S09733, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).		
	Nº LCL:	6301067675
	Nº Plan:	SFD0135_1.3
	Solicitante:	EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.
	T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA)	
Fecha: NOVIEMBRE 2.024	PLANO CON SERVIDUMBRE TRAMO 2 SIN ORTO	Nº Plano: 09

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 22/53



4 PLANOS DE AFECCIONES INDIVIDUALES

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 23/53



22SEPR1357 PROY SUST LAMT SC

T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).



TRAMO AÉREO														
PAR. PROY.	REF. CATASTRAL	PROVINCIA	T.M.	PARAJE	POL. CAT.	PARC. CAT.	VUELO (m)	SERV. PASO (m²)	APOYOS	Nº IDENTIFICACIÓN APOYOS	PLENO DOMINIO (m²)	OCUP. TEMP. (m²)	SERVIDUMBRE ACCESO (m²)	USO
1	41081A015090210000DG	SEVILLA	LA RINCONADA	SENDA DE LABORES	15	9021	33,12	1097,24				87,78	109,72	Improductivo

LEYENDA

RED EXISTENTE

RED NUEVA

CD (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)

LINEA AEREA

LINEA SUBTERRANEA

CANALIZACIÓN SUBTERRANEA

ARQUETA A1 / A2

RED A RETIRAR

SERVIDUMBRE DE PASO

CAJA DE SECCIONAMIENTO

EMPALMES O DERIVACIÓN

CONEXIÓN AEREA/SUBT.

APOYO DE HV

APOYO METALICO

¡CUMPLE SIEMPRE!
CON LAS CINCO REGLAS DE ORO
PARA TRABAJAR SIN TENSION

1 Apertura con corte efectivo de todas las fuentes de tensión

2 Enclavamiento o bloqueo y señalización de los aparatos de corte en posición de apertura

3 Verificar la ausencia de tensión (inmediatamente antes de poner a tierra y en cortocircuito)

4 Poner a tierra y en cortocircuito (inmediatamente después de comprobar la ausencia de tensión)

5 Señalización y delimitación de la Zona de Trabajo

¡RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR SIEMPRE LOS EPI!!

Obra: ANEXO DE AFECIONES POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT LA-30 Y LA-56 15 kV "LOS ROJAS" DE S.E. "AEROPUER" POR LAMT LA-110, ENTRE EL APOYO A000239 S45472 HASTA EL APOYO A202777 S09733, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).		
e-distribución	Nº LCL:	6301067675
	Nº Plan:	SFD0135_1.3
	Solicitante:	EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.
	T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA)	
Fecha: NOVIEMBRE 2.024	PSP 1	Nº Plano: 01

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 24/53



22SEPR1357 PROJ SUST LAMT SC

T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).



TRAMO AÉREO														
PAR. PROY.	REF. CATASTRAL	PROVINCIA	T.M.	PARAJE	POL. CAT.	PARC. CAT.	VUELO (m)	SERV. PASO (m²)	APOYOS	Nº IDENTIFICACIÓN APOYOS	PLENO DOMINIO (m²)	OCUP. TEMP. (m²)	SERVIDUMBRE ACCESO (m²)	USO
2	41081A015001410000DI	SEVILLA	LA RINCONADA	CAÑADA NUEVA	15	141	1311,77	21963,80	10	AP. NUEVO Nº1, AP. NUEVO Nº2, AP. NUEVO Nº3, AP. NUEVO Nº4, AP. NUEVO Nº5, AP. NUEVO Nº6, AP. NUEVO Nº7, AP. NUEVO Nº8, AP. NUEVO Nº9 y AP. NUEVO Nº11	27,42	1757,10	2196,38	Monte Bajo

LEYENDA

RED EXISTENTE

RED NUEVA

CD (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)

LINEA AEREA

LINEA SUBTERRANEA

CANALIZACION SUBTERRANEA

ARQUETA A1 / A2

RED A RETIRAR

SERVIDUMBRE DE PASO

CAJA DE SECCIONAMIENTO

EMPALMES O DERIVACION

CONVERSION AEREA/SUBT.

APOYO DE HV

APOYO METALICO

¡CUMPLE SIEMPRE!
CON LAS CINCO REGLAS DE ORO
PARA TRABAJAR SIN TENSION

1

Apertura con corte efectivo de todas las fuentes de tensión

2

Enclavamiento o bloqueo y señalización de los aparatos de corte en posición de apertura

3

Verificar la ausencia de tensión (inmediatamente antes de poner a tierra y en cortocircuito)

4

Poner a tierra y en cortocircuito (inmediatamente después de comprobar la ausencia de tensión)

5

Señalización y delimitación de la Zona de Trabajo

¡¡RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR SIEMPRE LOS EPI!!

Obra: ANEXO DE AFECCIONES POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT LA-30 Y LA-56 15 KV "LOS_ROJAS" DE S.E. "AEROPUER" POR LAMT LA-110, ENTRE EL APOYO A000239 S45472 HASTA EL APOYO A202777 S09733, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).		
e-distribución	Nº LCL:	6301067675
	Nº Plan:	SFD0135_1.3
	Solicitante:	EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.
T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA)		Escala: 1:4.000
Fecha: NOVIEMBRE 2.024	PSP 2	Nº Plano: 02

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 25/53



T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).



TRAMO AÉREO														
PAR. PROY.	REF. CATASTRAL	PROVINCIA	T.M.	PARAJE	POL. CAT.	PARC. CAT.	VUELO (m)	SERV. PASO (m²)	APOYOS	Nº IDENTIFICACIÓN APOYOS	PLENO DOMINIO (m²)	OCUP. TEMP. (m²)	SERVIDUMBRE ACCESO (m²)	USO
3	41081A015000010000DT	SEVILLA	LA RINCONADA	LA JARRILLA	15	1		174,60				13,97	17,46	Monte Bajo

LEYENDA

RED EXISTENTE

RED NUEVA

CD (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)

LINEA AÉREA

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA

ARQUETA A1 / A2

RED A RETIRAR

SERVIDUMBRE DE PASO

CAJA DE SECCIONAMIENTO

EMPALMES O DERIVACIÓN

CONEXIÓN AEREA/SUBT.

APOYO DE HV

APOYO METÁLICO

¡CUMPLE SIEMPRE!
CON LAS CINCO REGLAS DE ORO
PARA TRABAJAR SIN TENSION

1 Apertura con corte efectivo de todas las fuentes de tensión

2 Enclavamiento o bloqueo y señalización de los aparatos de corte en posición de apertura

3 Verificar la ausencia de tensión (inmediatamente antes de poner a tierra y en cortocircuito)

4 Poner a tierra y en cortocircuito (inmediatamente después de comprobar la ausencia de tensión)

5 Señalización y delimitación de la Zona de Trabajo

¡¡RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR SIEMPRE LOS EPI!!

Obra: ANEXO DE AFECCIONES POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT LA-30 Y LA-56 15 kV "LOS ROJAS" DE S.E. "AEROPUER" POR LAMT LA-110, ENTRE EL APOYO A000239 S45472 HASTA EL APOYO A202777 S09733, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).		
e-distribución	Nº LCL:	6301067675
	Nº Plan:	SFD0135_1.3
	Solicitante:	EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.
	T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA)	
Fecha: NOVIEMBRE 2.024	PSP 3	Nº Plano: 03

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 26/53



T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).



TRAMO AÉREO														
PAR. PROY.	REF. CATASTRAL	PROVINCIA	T.M.	PARAJE	POL. CAT.	PARC. CAT.	VUELO (m)	SERV. PASO (m²)	APOYOS	Nº IDENTIFICACIÓN APOYOS	PLENO DOMINIO (m²)	OCUP. TEMP. (m²)	SERVIDUMBRE ACCESO (m²)	USO
4	41081A015000910000DB	SEVILLA	LA RINCONADA	LA CABAÑA	15	91	3,65	400,58	1	AP. NUEVO Nº 10	2,76	32,05	40,06	Improductivo

LEYENDA

RED EXISTENTE

RED NUEVA

CD (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)

LINEA AEREA

LINEA SUBTERRANEA

CANALIZACION SUBTERRANEA

ARQUETA A1 / A2

RED A RETIRAR

SERVIDUMBRE DE PASO

CAJA DE SECCIONAMIENTO

EMPALMES O DERIVACION

CONVERSION AEREA/SUBT.

APOYO DE HV

APOYO METALICO

¡CUMPLE SIEMPRE!
CON LAS CINCO REGLAS DE ORO
PARA TRABAJAR SIN TENSION

1 Apertura con corte efectivo de todas las fuentes de tensión

2 Enclavamiento o bloqueo y señalización de los aparatos de corte en posición de apertura

3 Verificar la ausencia de tensión (inmediatamente antes de poner a tierra y en cortocircuito)

4 Poner a tierra y en cortocircuito (inmediatamente después de comprobar la ausencia de tensión)

5 Señalización y delimitación de la Zona de Trabajo

¡RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR SIEMPRE LOS EPI!!

Obra: ANEXO DE AFECCIONES POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT LA-30 Y LA-56 15 kV "LOS ROJAS" DE S.E. "AEROPUER" POR LAMT LA-110, ENTRE EL APOYO A000239 S45472 HASTA EL APOYO A202777 S09733, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).		
e-distribución	Nº LCL:	6301067675
	Nº Plan:	SFD0135_1.3
	Solicitante:	EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.
	T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA)	
Fecha: NOVIEMBRE 2.024	PSP 4	Nº Plano: 04

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025


VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 27/53



22SEPR1357 PROJ SUST LAMT SC

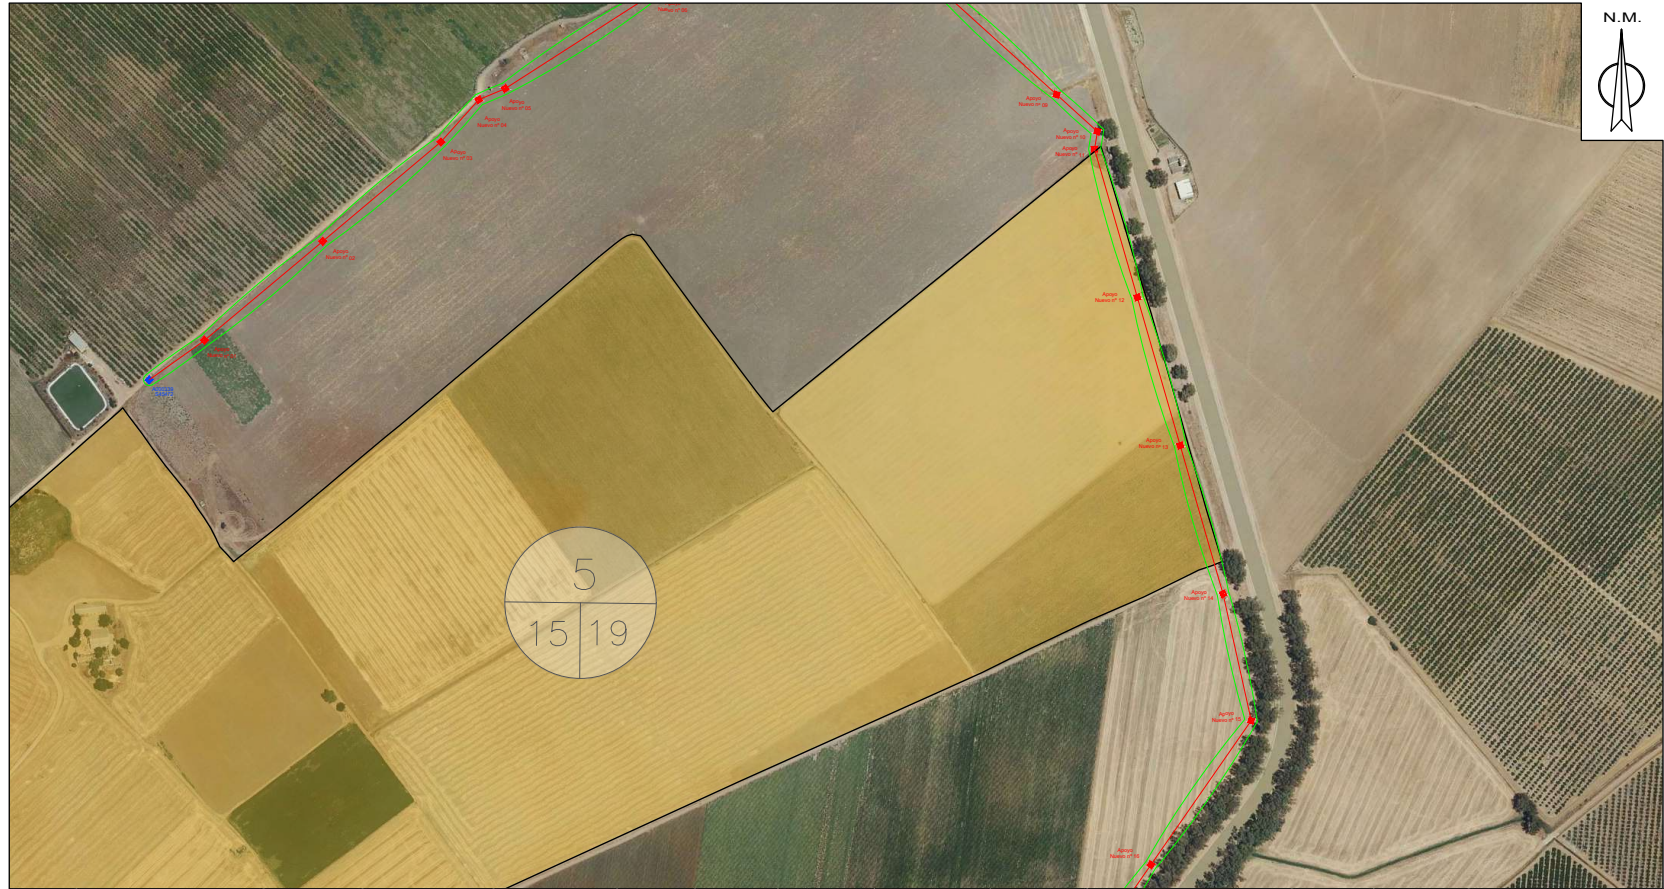

TRAMO AÉREO														
PAR. PROJ.	REF. CATASTRAL	PROVINCIA	T.M.	PARAJE	POL. CAT.	PARC. CAT.	VUELO (m)	SERV. PASO (m²)	APOYOS	Nº IDENTIFICACIÓN APOYOS	PLENO DOMINIO (m²)	OCUP. TEMP. (m²)	SERVIDUMBRE ACCESO (m²)	USO
5	41081A015000190000DW	SEVILLA	LA RINCONADA	CAÑA DA NUEVA	15	19	478,43	8225,29	2	AP. NUEVO Nº12 y A.P. NUEVO Nº13	5,51	658,02	822,53	Tierra arable

LEYENDA

RED EXISTENTE

RED NUEVA

CD (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)

CAJA DE SECCIONAMIENTO

LÍNEA AÉREA

EMPALES O DERIVACIÓN

LÍNEA SUBTERRÁNEA

CONVERSIÓN AEREA/SUBT.

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA

APOYO DE HV

ARQUETA A1 / A2

APOYO METÁLICO

RED A RETIRAR

SERVIDUMBRE DE PASO

1

Apertura con corte efectivo de todas las fuentes de tensión

2

Enclavamiento o bloqueo y señalización de los aparatos de corte en posición de apertura

3

Verificar la ausencia de tensión (inmediatamente antes de poner a tierra y en cortocircuito)

4

Poner a tierra y en cortocircuito (inmediatamente después de comprobar la ausencia de tensión)

5

Señalización y delimitación de la Zona de Trabajo

¡CUMPLE SIEMPRE! CON LAS CINCO REGLAS DE ORO PARA TRABAJAR SIN TENSIÓN

¡¡RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR SIEMPRE LOS EPI!!

Obra: ANEXO DE AFECCIONES POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT LA-30 Y LA-56 15 kV "LOS ROJAS" DE S.E. "AEROPUER" POR LAMT LA-110, ENTRE EL APOYO A000239 S45472 HASTA EL APOYO A202777 S09733, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).

e-distribución

Nº LCL: 6301067675

Nº Plan: SFD0135_1.3

Solicitante: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.

T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA)

PSP 5

Técnico: PEDRO J. FERNÁNDEZ GARCÍA
NºColegiado: 1.693-COITI Huelva

Escala: 1:5.000

Nº Plano: 05

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 28/53

Es copia auténtica de documento electrónico

22SEPR1357 PROY SUST LAMT SC

T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).



TRAMO AÉREO														
PAR. PROY.	REF. CATASTRAL	PROVINCIA	T.M.	PARAJE	POL. CAT.	PARC. CAT.	VUELO (m)	SERV. PASO (m²)	APOYOS	Nº IDENTIFICACIÓN APOYOS	PLENO DOMINIO (m²)	OCUP. TEMP. (m²)	SERVIDUMBRE ACCESO (m²)	USO
6	41081A015090220000DQ	SEVILLA	LA RINCONADA	CÁMINO S/N	15	9022	5,04	86,29				6,90	8,63	Improductivo

LEYENDA

RED EXISTENTE

RED NUEVA

CD (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)

CD (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INTENSIFICADO)

LÍNEA AÉREA

LÍNEA SUBTERRÁNEA

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA

ARQUETA A1 / A2

RED A RETIRAR

SERVIDUMBRE DE PASO

CAJA DE SECCIONAMIENTO

EMPALMES O DERIVACIÓN

CONEXIÓN AEREA/SUBT.

APOYO DE HV

APOYO METÁLICO

¡CUMPLE SIEMPRE!
CON LAS CINCO REGLAS DE ORO
PARA TRABAJAR SIN TENSIÓN

1

Apertura con corte efectivo de todas las fuentes de tensión

2

Enclavamiento o bloqueo y señalización de los aparatos de corte en posición de apertura

3

Verificar la ausencia de tensión (inmediatamente antes de poner a tierra y en cortocircuito)

4

Poner a tierra y en cortocircuito (inmediatamente después de comprobar la ausencia de tensión)

5

Señalización y delimitación de la Zona de Trabajo

¡¡RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR SIEMPRE LOS EPI!!

Obra: ANEXO DE AFECCIONES POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT LA-30 Y LA-56 15 kV "LOS ROJAS" DE S.E. "AEROPUER" POR LAMT LA-110, ENTRE EL APOYO A000239 S45472 HASTA EL APOYO A202777 S09733, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).

e-distribución

Nº LCL: 6301067675

Nº Plan: SFD0135_1.3

Solicitante: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.

T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA)

Fecha: NOVIEMBRE 2.024

Técnico: PEDRO J. FERNÁNDEZ GARCÍA

Nº Colegiado: 1.693-COITI Huelva

Escala: 1:1.000

Nº Plano: 06

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 29/53



22SEPR1357 PROY SUST LAMT SC

T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).



TRAMO AÉREO														
PAR. PROY.	REF. CATASTRAL	PROVINCIA	T.M.	PARAJE	POL. CAT.	PARC. CAT.	VUELO (m)	SERV. PASO (m²)	APOYOS	Nº IDENTIFICACIÓN APOYOS	PLENO DOMINIO (m²)	OCUP. TEMP. (m²)	SERVIDUMBRE ACCESO (m²)	USO
7	41081A015000840000DU	SEVILLA	LA RINCONADA	CABAÑA	15	84	465,49	8123,07	3	A.P. NUEVO Nº14, A.P. NUEVO Nº15 y A.P. NUEVO Nº16	8,14	649,85	812,31	Labor Regadio

LEYENDA

RED EXISTENTE

RED A RETIRAR

RED NUEVA

SERVIDUMBRE DE PASO

CD (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)

CAJA DE SECCIONAMIENTO

CD (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INTENSIVE)

EMPALMES O DERIVACIÓN

LÍNEA AÉREA

CONEXIÓN AEREA/SUBT.

LÍNEA SUBTERRÁNEA

APOYO DE HV

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA

APOYO METÁLICO

ARQUETA A1 / A2

¡CUMPLE SIEMPRE!
CON LAS CINCO REGLAS DE ORO
PARA TRABAJAR SIN TENSIÓN

1 Apertura con corte efectivo de todas las fuentes de tensión

2 Enclavamiento o bloqueo y señalización de los aparatos de corte en posición de apertura

3 Verificar la ausencia de tensión (inmediatamente antes de poner a tierra y en cortocircuito)

4 Poner a tierra y en cortocircuito (inmediatamente después de comprobar la ausencia de tensión)

5 Señalización y delimitación de la Zona de Trabajo

¡RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR SIEMPRE LOS EPI!!

Obra: ANEXO DE AFECCIONES POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT LA-30 Y LA-56 15 kV "LOS_ROJAS" DE S.E. "AEROPUER" POR LAMT LA-110, ENTRE EL APOYO A000239 S45472 HASTA EL APOYO A202777 S09733, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).		
	Nº LCL:	6301067675
	Nº Plan:	SFD0135_1.3
	Solicitante:	EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.
T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA)		Escala: 1:4.000
Fecha: NOVIEMBRE 2.024	PSP 7	Nº Plano: 07

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN


PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 30/53



22SEPR1357 PROJ SUST LAMT SC

T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).



TRAMO AÉREO														
PAR. PROY.	REF. CATASTRAL	PROVINCIA	T.M.	PARAJE	POL. CAT.	PARC. CAT.	VUELO (m)	SERV. PASO (m²)	APOYOS	Nº IDENTIFICACIÓN APOYOS	PLENO DOMINIO (m²)	OCUP. TEMP. (m²)	SERVIDUMBRE ACCESO (m²)	USO
8	41081A015000920000DY	SEVILLA	LA RINCONADA	LA CABAÑA	15	92	16,56	795,27				63,62	79,53	Improductivo

LEYENDA

RED EXISTENTE

RED NUEVA

CD (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)

LÍNEA AÉREA

LÍNEA SUBTERRÁNEA

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA

ARQUETA A1 / A2

RED A RETIRAR

SERVIDUMBRE DE PASO

CAJA DE SECCIONAMIENTO

EMPALMES O DERIVACIÓN

CONEXIÓN AEREA/SUBT.

APOYO DE HV

APOYO METÁLICO

¡CUMPLE SIEMPRE!
CON LAS CINCO REGLAS DE ORO
PARA TRABAJAR SIN TENSION

1

Apertura con corte efectivo de todas las fuentes de tensión

2

Enclavamiento o bloqueo y señalización de los aparatos de corte en posición de apertura

3

Verificar la ausencia de tensión (inmediatamente antes de poner a tierra y en cortocircuito)

4

Poner a tierra y en cortocircuito (inmediatamente después de comprobar la ausencia de tensión)

5

Señalización y delimitación de la Zona de Trabajo

¡RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR SIEMPRE LOS EPI!!

Obra: ANEXO DE AFECCIONES POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT LA-30 Y LA-56 15 KV "LOS ROJAS" DE S.E. "AEROPUER" POR LAMT LA-110, ENTRE EL APOYO A000239 S45472 HASTA EL APOYO A202777 S09733, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).

e-distribución

Nº LCL: 6301067675

Nº Plan: SFD0135_1.3

Solicitante: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.

T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA)

Fecha: NOVIEMBRE 2.024

Técnico: PEDRO J. FERNÁNDEZ GARCÍA

Nº Colegiado: 1.693-COITI Huelva

Escala: 1:3.000

Nº Plano: 08

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 31/53

Es copia auténtica de documento electrónico

22SEPR1357 PROJ SUST LAMT SC

T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).



TRAMO AÉREO														
PAR. PROY.	REF. CATASTRAL	PROVINCIA	T.M.	PARAJE	POL. CAT.	PARC. CAT.	VUELO (m)	SERV. PASO (m²)	APOYOS	Nº IDENTIFICACIÓN APOYOS	PLENO DOMINIO (m²)	OCUP. TEMP. (m²)	SERVIDUMBRE ACCESO (m²)	USO
9	41081A015000850000DH	SEVILLA	LA RINCONADA	LA CABAÑA	15	85	106,33	1485,26	1	AP. NUEVO Nº 17	5,95	118,82	148,53	Labor Regadio

LEYENDA

RED EXISTENTE

RED NUEVA

CD (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)

LÍNEA AÉREA

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA

ARQUETA A1 / A2

RED A RETIRAR

SERVIDUMBRE DE PASO

CAJA DE SECCIONAMIENTO

EMPALMES O DERIVACIÓN

CONEXIÓN AEREA/SUBT.

APOYO DE HV

APOYO METÁLICO

¡CUMPLE SIEMPRE!
CON LAS CINCO REGLAS DE ORO
PARA TRABAJAR SIN TENSIÓN

1

Apertura con corte efectivo de todas las fuentes de tensión

2

Enclavamiento o bloqueo y señalización de los aparatos de corte en posición de apertura

3

Verificar la ausencia de tensión (inmediatamente antes de poner a tierra y en cortocircuito)

4

Poner a tierra y en cortocircuito (inmediatamente después de comprobar la ausencia de tensión)

5

Señalización y delimitación de la Zona de Trabajo

¡RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR SIEMPRE LOS EPI!!

Obra: ANEXO DE AFECCIONES POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT LA-30 Y LA-56 15 KV "LOS_ROJAS" DE S.E. "AEROPUER" POR LAMT LA-110, ENTRE EL APOYO A000239 S45472 HASTA EL APOYO A202777 S09733, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).		
e-distribución	Nº LCL:	6301067675
	Nº Plan:	SFD0135_1.3
	Solicitante:	EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.
T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA)		Escala: 1:4.000
Fecha: NOVIEMBRE 2.024		Nº Plano: 09

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN


PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 32/53

Es copia auténtica de documento electrónico

22SEPR1357 PROY SUST LAMT SC

T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).

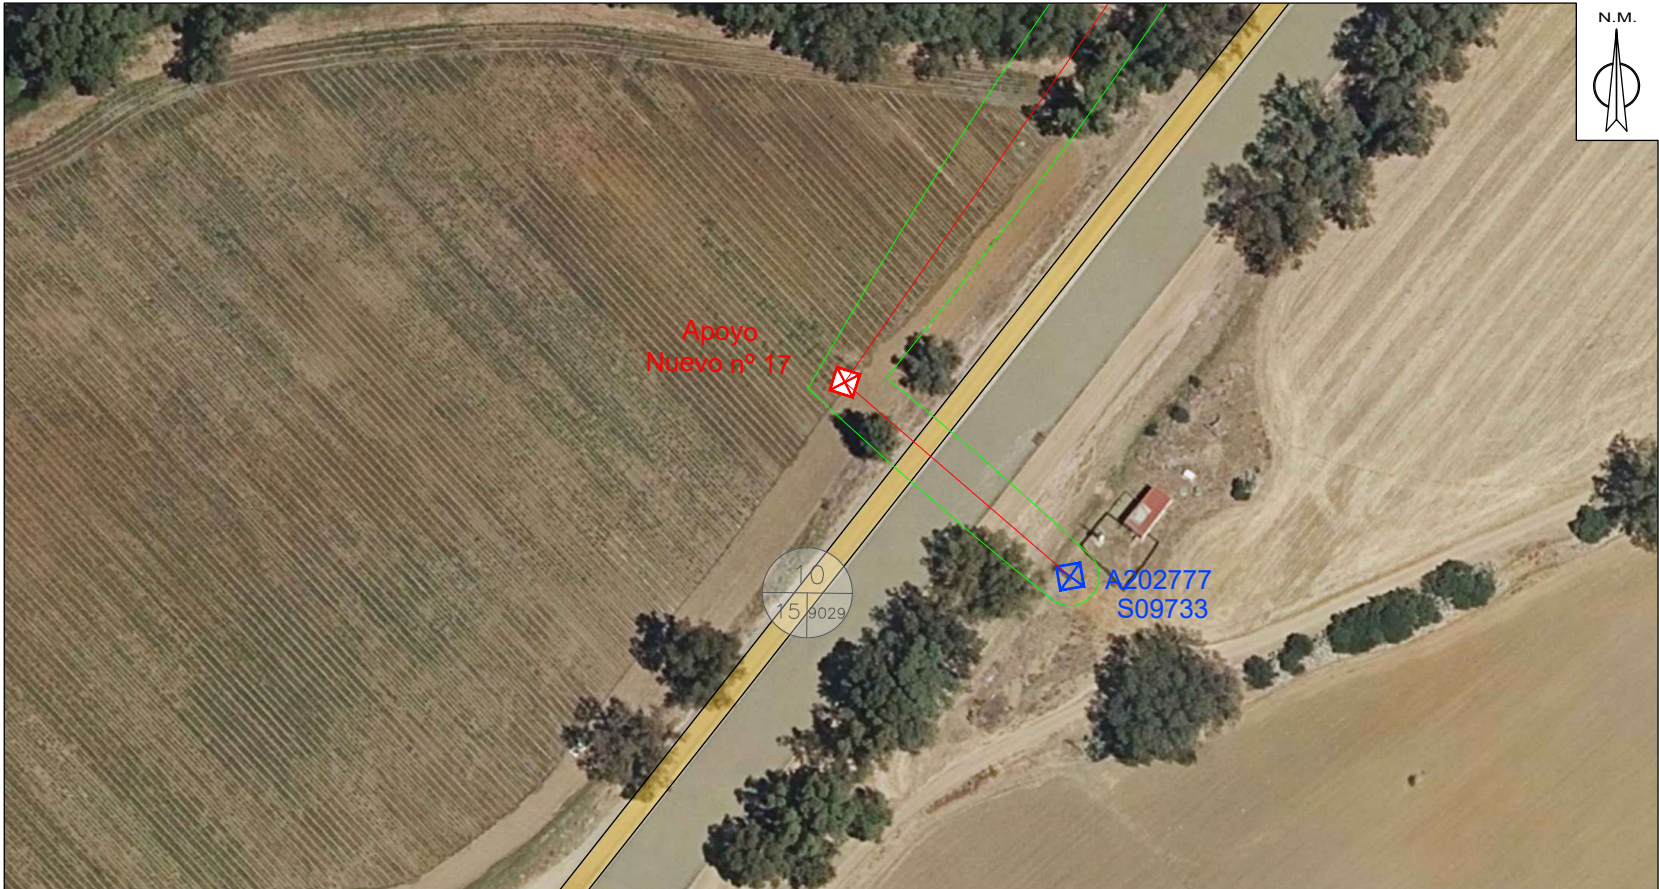

TRAMO AÉREO														
PAR. PROY.	REF. CATASTRAL	PROVINCIA	T.M.	PARAJE	POL. CAT.	PARC. CAT.	VUELO (m)	SERV. PASO (m²)	APOYOS	Nº IDENTIFICACIÓN APOYOS	PLENO DOMINIO (m²)	OCUP. TEMP. (m²)	SERV IDUMBRE ACCESO (m²)	USO
10	41081A015090290000DK	SEVILLA	LA RINCONADA	CAMINO S/N	15	9029	5,00	70,92				5,67	7,09	Improductivo

LEYENDA

RED EXISTENTE

RED NUEVA

CD (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)

LINEA AEREA

CANALIZACIÓN SUBTERRANEA

ARQUETA A1 / A2

RED A RETIRAR

SERVIDUMBRE DE PASO

CAJA DE SECCIONAMIENTO

EMPALMES O DERIVACIÓN

CONEXIÓN AEREA/SUBT.

APOYO DE HV

APOYO METALICO

¡CUMPLE SIEMPRE!
CON LAS CINCO REGLAS DE ORO
PARA TRABAJAR SIN TENSION

1 Apertura con corte efectivo de todas las fuentes de tensión

2 Enclavamiento o bloqueo y señalización de los aparatos de corte en posición de apertura

3 Verificar la ausencia de tensión (inmediatamente antes de poner a tierra y en cortocircuito)

4 Poner a tierra y en cortocircuito (inmediatamente después de comprobar la ausencia de tensión)

5 Señalización y delimitación de la Zona de Trabajo

¡¡RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR SIEMPRE LOS EPI!!

Obra: ANEXO DE AFECCIONES POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT LA-30 Y LA-56 15 KV "LOS_ROJAS" DE S.E. "AEROPUER" POR LAMT LA-110, ENTRE EL APOYO A000239 S45472 HASTA EL APOYO A202777 S09733, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).		
e-distribución	Nº LCL:	6301067675
	Nº Plan:	SFD0135_1.3
	Solicitante:	EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.
	T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA)	
Fecha: NOVIEMBRE 2.024	PSP 10	Nº Plano: 10

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025


VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 33/53



22SEPR1357 PROY SUST LAMT SC

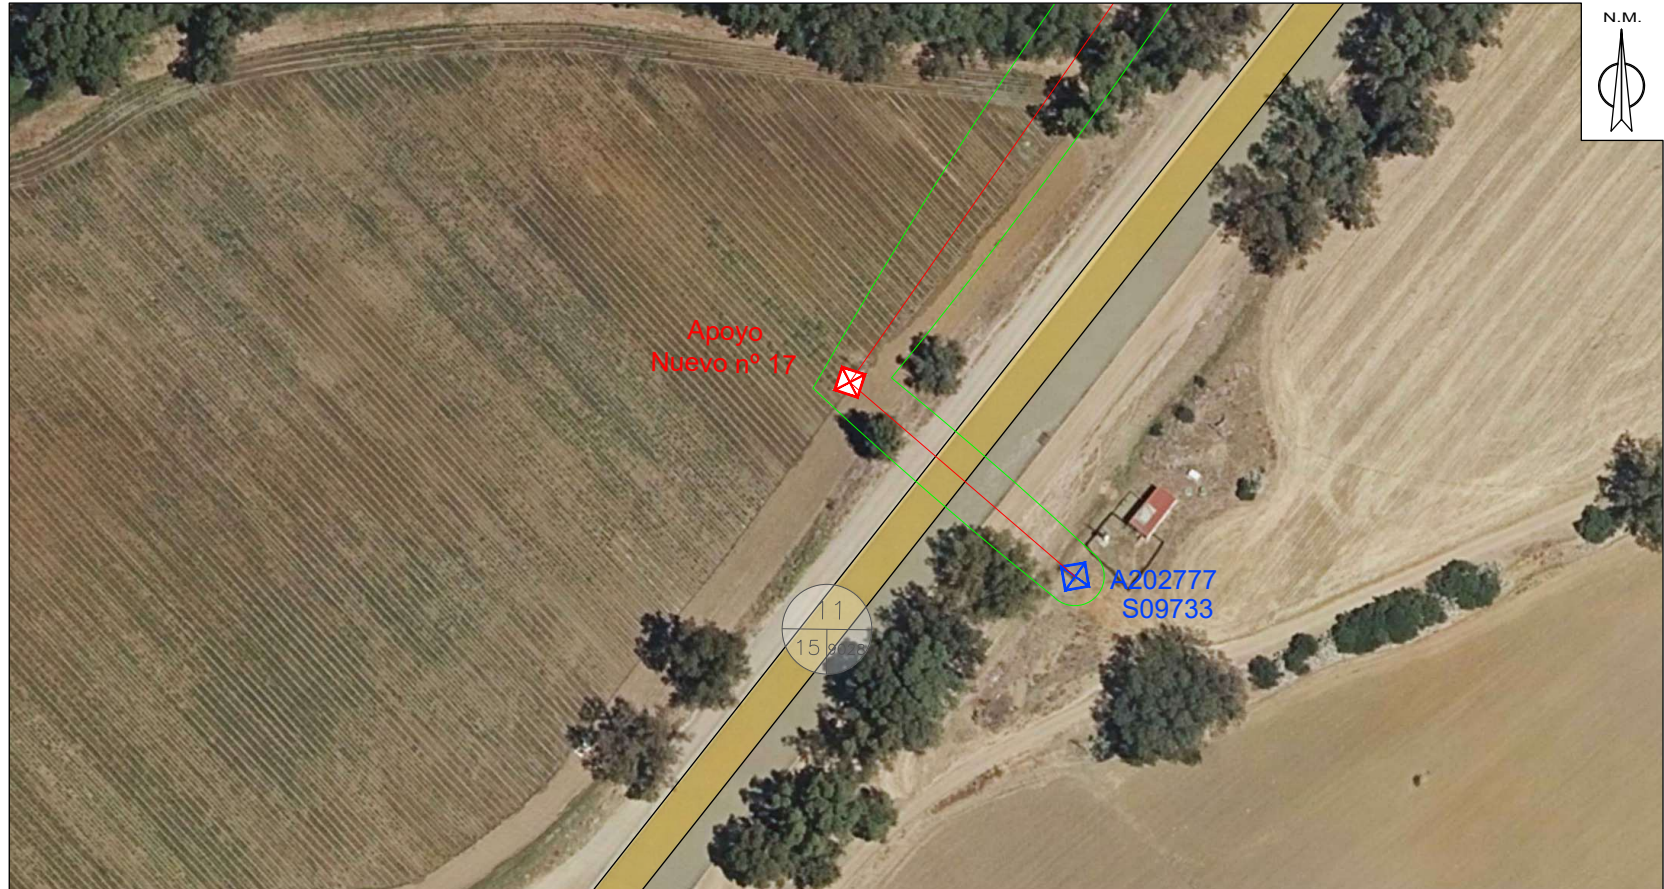

TRAMO AÉREO														
PAR. PROY.	REF. CATASTRAL	PROVINCIA	T.M.	PARAJE	POL. CAT.	PARC. CAT.	VUELO (m)	SERV. PASO (m²)	APOYOS	Nº IDENTIFICACIÓN APOYOS	PLENO DOMINIO (m²)	OCUP. TEMP. (m²)	SERVIDUMBRE ACCESO (m²)	USO
11	41081A015090280000DO	SEVILLA	LA RINCONADA	CANAL DE BAJO GUADAL	15	9028	8,63	123,07				9,85	12,31	Improductivo

LEYENDA

RED EXISTENTE

RED NUEVA

CD (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)

LINEA AÉREA

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA

ARQUETA A1 / A2

RED A RETIRAR

SERVIDUMBRE DE PASO

CAJA DE SECCIONAMIENTO

EMPALMES O DERIVACIÓN

CONEXIÓN AEREA/SUBT.

APOYO DE HV

APOYO METÁLICO

¡CUMPLE SIEMPRE!
CON LAS CINCO REGLAS DE ORO
PARA TRABAJAR SIN TENSIÓN

1 Apertura con corte efectivo de todas las fuentes de tensión

2 Enclavamiento o bloqueo y señalización de los aparatos de corte en posición de apertura

3 Verificar la ausencia de tensión (inmediatamente antes de poner a tierra y en cortocircuito)

4 Poner a tierra y en cortocircuito (inmediatamente después de comprobar la ausencia de tensión)

5 Señalización y delimitación de la Zona de Trabajo

¡RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR SIEMPRE LOS EPI!!

Obra: ANEXO DE AFEECIONES POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT LA-30 Y LA-56 15 kV "LOS_ROJAS" DE S.E. "AEROPUER" POR LAMT LA-110, ENTRE EL APOYO A000239 S45472 HASTA EL APOYO A202777 S09733, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).

e-distribución

Nº LCL: 6301067675

Nº Plan: SFD0135_1.3

Solicitante: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.

T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA)

Fecha: NOVIEMBRE 2.024

Técnico: PEDRO J. FERNÁNDEZ GARCÍA

NºColegiado: 1.693-COITI Huelva

Escala: 1:1.000

Nº Plano: 11

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN


PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 34/53



22SEPR1357 PROY SUST LAMT SC

T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).

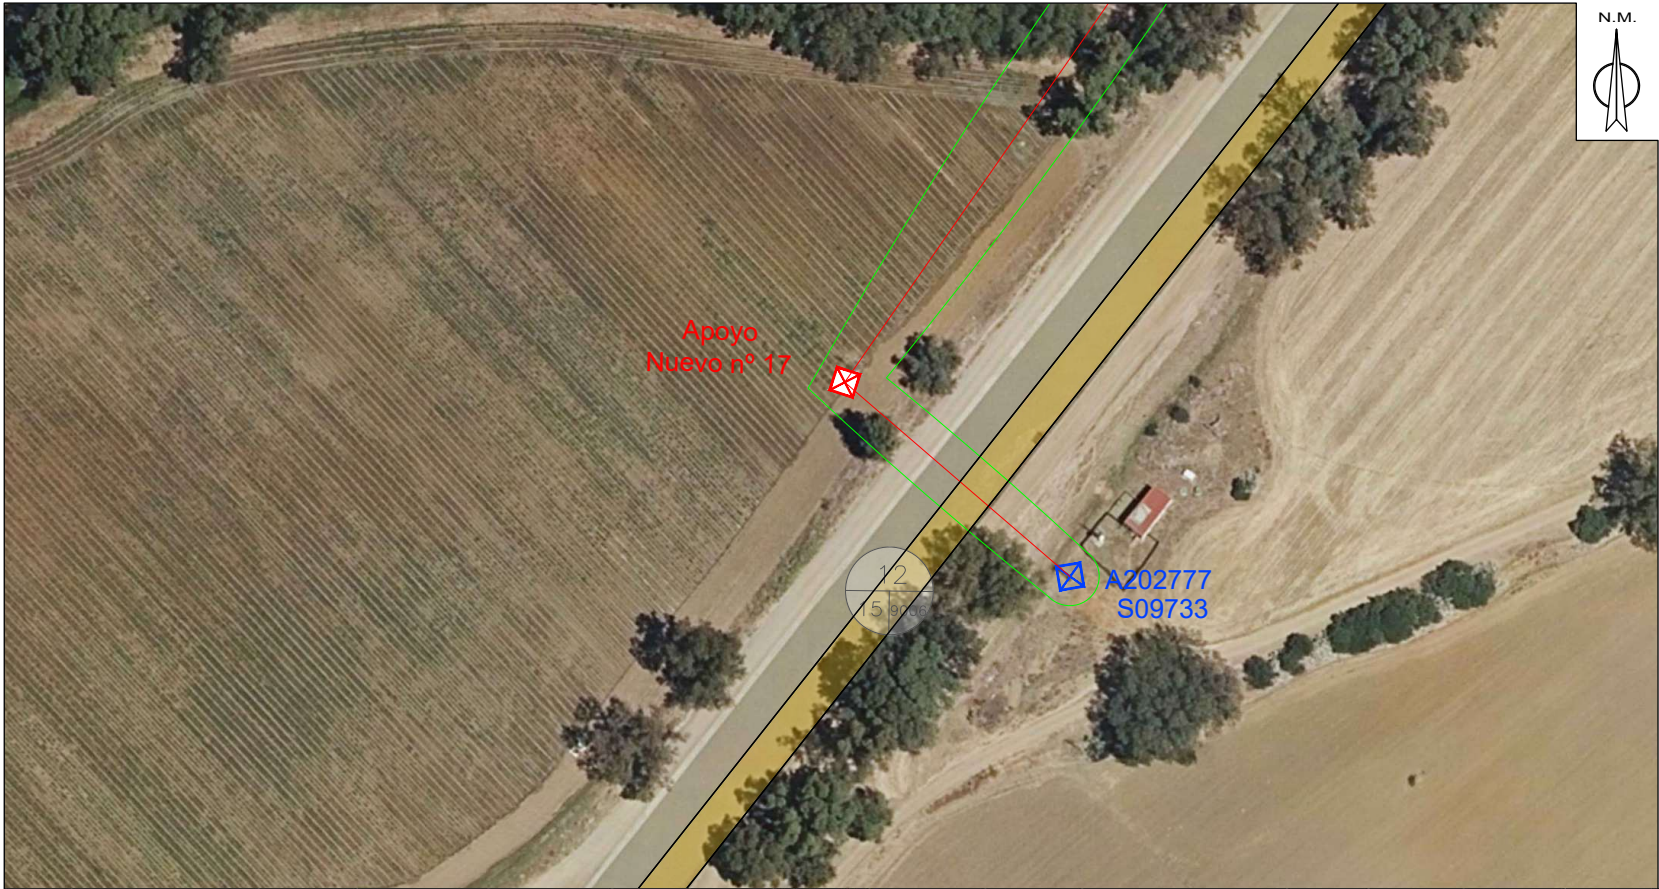

TRAMO AÉREO														
PAR. PROY.	REF. CATASTRAL	PROVINCIA	T.M.	PARAJE	POL. CAT.	PARC. CAT.	VUELO (m)	SERV. PASO (m²)	APOYOS	Nº IDENTIFICACIÓN APOYOS	PLENO DOMINIO (m²)	OCUP. TEMP. (m²)	SERVIDUMBRE ACCESO (m²)	USO
12	41081A005090060000DD	SEVILLA	LA RINCONADA	CANAL DE BAJO GUADAL	15	9006	8,33	118,57				9,49	11,86	Improductivo

LEYENDA

RED EXISTENTE

RED NUEVA

CD (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)

LINEA AEREA

LINEA SUBTERRANEA

CANALIZACION SUBTERRANEA

ARQUETA A1 / A2

RED A RETIRAR

SERVIDUMBRE DE PASO

CAJA DE SECCIONAMIENTO

EMPALMES O DERIVACION

CONVERSION AEREA/SUBT.

APOYO DE HV

APOYO METALICO

¡CUMPLE SIEMPRE!
CON LAS CINCO REGLAS DE ORO
PARA TRABAJAR SIN TENSION

1 Apertura con corte efectivo de todas las fuentes de tensión

2 Enclavamiento o bloqueo y señalización de los aparatos de corte en posición de apertura

3 Verificar la ausencia de tensión (inmediatamente antes de poner a tierra y en cortocircuito)

4 Poner a tierra y en cortocircuito (inmediatamente después de comprobar la ausencia de tensión)

5 Señalización y delimitación de la Zona de Trabajo

¡RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR SIEMPRE LOS EPI!!

Obra: ANEXO DE AFECCIONES POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT LA-30 Y LA-56 15 kV "LOS_ROJAS" DE S.E. "AEROPUER" POR LAMT LA-110, ENTRE EL APOYO A000239 S45472 HASTA EL APOYO A202777 S09733, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).		
e-distribución	Nº LCL:	6301067675
	Nº Plan:	SFD0135_1.3
	Solicitante:	EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.
	T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA)	
Fecha: NOVIEMBRE 2.024	PSP 12	Nº Plano: 12

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 35/53



22SEPR1357 PROY SUST LAMT SC

T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).



TRAMO AÉREO														
PAR. PROY.	REF. CATASTRAL	PROVINCIA	T.M.	PARAJE	POL. CAT.	PARC. CAT.	VUELO (m)	SERV. PASO (m²)	APOYOS	Nº IDENTIFICACIÓN APOYOS	PLENO DOMINIO (m²)	OCUP. TEMP. (m²)	SERVIDUMBRE ACCESO (m²)	USO
13	41081A005090090000DJ	SEVILLA	LA RINCONADA	CAMINO S/N	5	9009	4,64	65,45				5,24	6,55	Improductivo

LEYENDA

RED EXISTENTE

RED NUEVA

CD (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)

CD (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INTENSIFICADO)

LÍNEA AÉREA

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA

ARQUETA A1 / A2

RED A RETIRAR

SERVIDUMBRE DE PASO

CAJA DE SECCIONAMIENTO

EMPALMES O DERIVACIÓN

CONEXIÓN AEREA/SUBT.

APOYO DE HV

APOYO METÁLICO

¡CUMPLE SIEMPRE!
CON LAS CINCO REGLAS DE ORO
PARA TRABAJAR SIN TENSIÓN

1 Apertura con corte efectivo de todas las fuentes de tensión

2 Enclavamiento o bloqueo y señalización de los aparatos de corte en posición de apertura

3 Verificar la ausencia de tensión (inmediatamente antes de poner a tierra y en cortocircuito)

4 Poner a tierra y en cortocircuito (inmediatamente después de comprobar la ausencia de tensión)

5 Señalización y delimitación de la Zona de Trabajo

¡RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR SIEMPRE LOS EPI!!

Obra: ANEXO DE AFECCIONES POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT LA-30 Y LA-56 15 kV "LOS_ROJAS" DE S.E. "AEROPUER" POR LAMT LA-110, ENTRE EL APOYO A000239 S45472 HASTA EL APOYO A202777 S09733, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).		
e-distribución	Nº LCL:	6301067675
	Nº Plan:	SFD0135_1.3
	Solicitante:	EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.
	T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA)	
Fecha: NOVIEMBRE 2.024	PSP 13	Nº Plano: 13

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 36/53



T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).



TRAMO AÉREO														
PAR. PROY.	REF. CATASTRAL	PROVINCIA	T.M.	PARAJE	POL. CAT.	PARC. CAT.	VUELO (m)	SERV. PASO (m²)	APOYOS	Nº IDENTIFICACIÓN APOYOS	PLENO DOMINIO (m²)	OCUP. TEMP. (m²)	SERVIDUMBRE ACCESO (m²)	USO
14	41081A005000510000DI	SEVILLA	LA RINCONADA	ACEQUIA S/N	5	51	19,33	327,71				26,22	32,77	Hidrografía

LEYENDA

RED EXISTENTE

RED NUEVA

CD (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)

LINEA AÉREA

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA

ARQUETA A1 / A2

RED A RETIRAR

SERVIDUMBRE DE PASO

CAJA DE SECCIONAMIENTO

EMPALMES O DERIVACIÓN

CONEXIÓN AEREA/SUBT.

APOYO DE HV

APOYO METÁLICO

¡CUMPLE SIEMPRE!
CON LAS CINCO REGLAS DE ORO
PARA TRABAJAR SIN TENSIÓN

1 Apertura con corte efectivo de todas las fuentes de tensión

2 Enclavamiento o bloqueo y señalización de los aparatos de corte en posición de apertura

3 Verificar la ausencia de tensión (inmediatamente antes de poner a tierra y en cortocircuito)

4 Poner a tierra y en cortocircuito (inmediatamente después de comprobar la ausencia de tensión)

5 Señalización y delimitación de la Zona de Trabajo

¡RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR SIEMPRE LOS EPI!!

Obra: ANEXO DE AFEECIONES POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT LA-30 Y LA-56 15 kV "LOS_ROJAS" DE S.E. "AEROPUER" POR LAMT LA-110, ENTRE EL APOYO A000239 S45472 HASTA EL APOYO A202777 S09733, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA).		
e-distribución	Nº LCL:	6301067675
	Nº Plan:	SFD0135_1.3
	Solicitante:	EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.
	T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA)	
Fecha: NOVIEMBRE 2.024	PSP 14	Nº Plano: 14

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 37/53



5 FICHAS CATASTRALES

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 38/53



CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 41081A015090210000DG

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
Polígono 15 Parcela 9021
SENDA DE LABORES. LA RINCONADA [SEVILLA]


Clase: RÚSTICO
Uso principal: Agrario
Superficie construida:
Año construcción:

CULTIVO

Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
0	I- Improductivo	00	10.661

PARCELA

Superficie gráfica: 10.661 m²
Participación del inmueble: 100,00 %
Tipo:

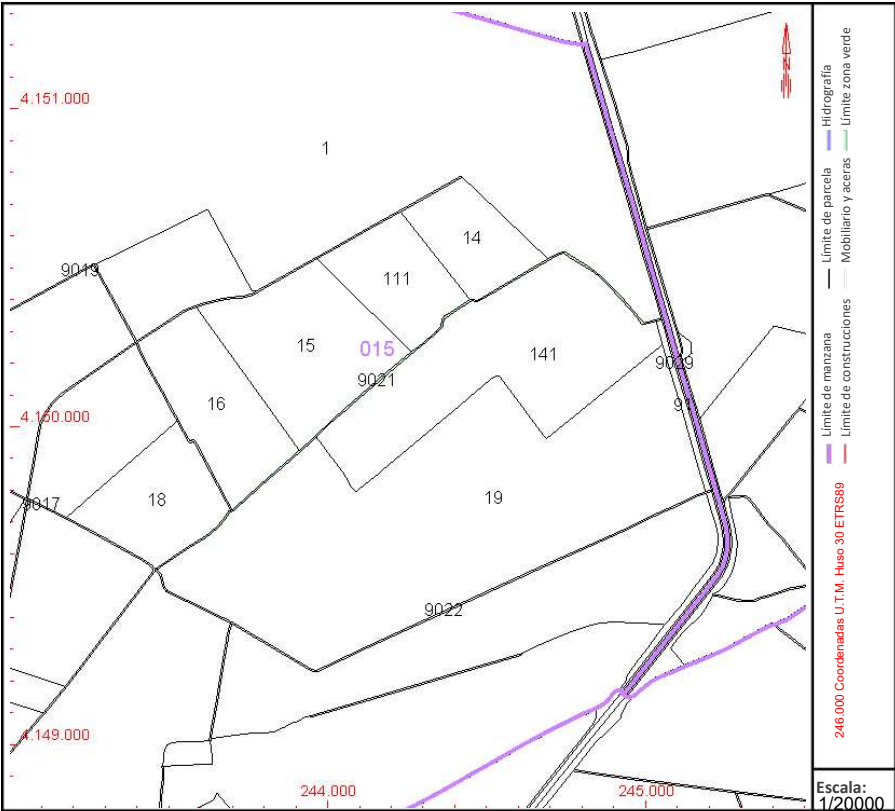

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes , 29 de Noviembre de 2024

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	LUIS PORTERO GABARRO	30/05/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE	PÁG. 39/53	

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 41081A015001410000DI

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
Polígono 15 Parcela 141
CÑA NVA. LA RINCONADA [SEVILLA]


Clase: RÚSTICO
Uso principal: Agrario
Superficie construida:
Año construcción:

CULTIVO

Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
a	CR LABOR -TIERRA ARABLE	17	327.922
b	I- IMPRODUCTIVO	00	908

PARCELA

Superficie gráfica: 328.831 m2
Participación del inmueble: 100,00 %
Tipo:

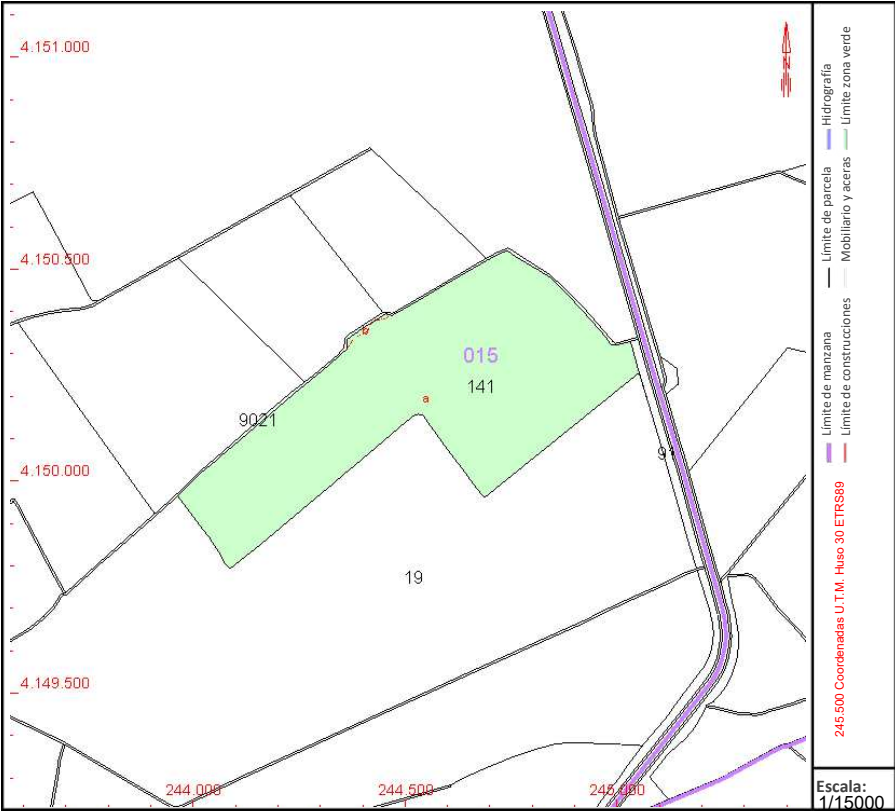

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes , 29 de Noviembre de 2024

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 40/53



CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 41081A015000010000DT

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
Polígono 15 Parcela 1
LA JARRILLA. LA RINCONADA [SEVILLA]

Clase: RÚSTICO
Uso principal: Agrario
Superficie construida: 8.406 m2
Año construcción: 1998

CONSTRUCCIÓN

Destino	Escalera/Planta/Puerta	Superficie m²
AGRARIO	01/00/01	180
AGRARIO	01/00/02	48
AGRARIO	01/00/03	32
AGRARIO	01/00/04	22
AGRARIO	01/00/05	12
AGRARIO	01/00/06	9
AGRARIO	01/00/07	4.965
AGRARIO	01/00/07	3.138


CULTIVO

Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
a	CR Labor o labradío regadío	01	87.347
b	CR Labor o labradío regadío	01	78.751
c	CR Labor o labradío regadío	01	76.754
d	CR Labor o labradío regadío	01	98.728
e	I- Improductivo	00	114.171
f	CR Labor o labradío regadío	01	49.764
g	CR Labor o labradío regadío	01	86.094
h	CR Labor o labradío regadío	01	59.308
i	FR Frutales regadío	02	36.886
j	CR Labor o labradío regadío	01	72.023
k	CR Labor o labradío regadío	01	77.286
l	CR Labor o labradío regadío	01	68.083
m	FR Frutales regadío	02	64.248
n	FR Frutales regadío	02	116.051

Continúa en páginas siguientes

PARCELA

Superficie gráfica: 3.299.772 m2
Participación del inmueble: 100,00 %
Tipo: Parcela construida sin división horizontal

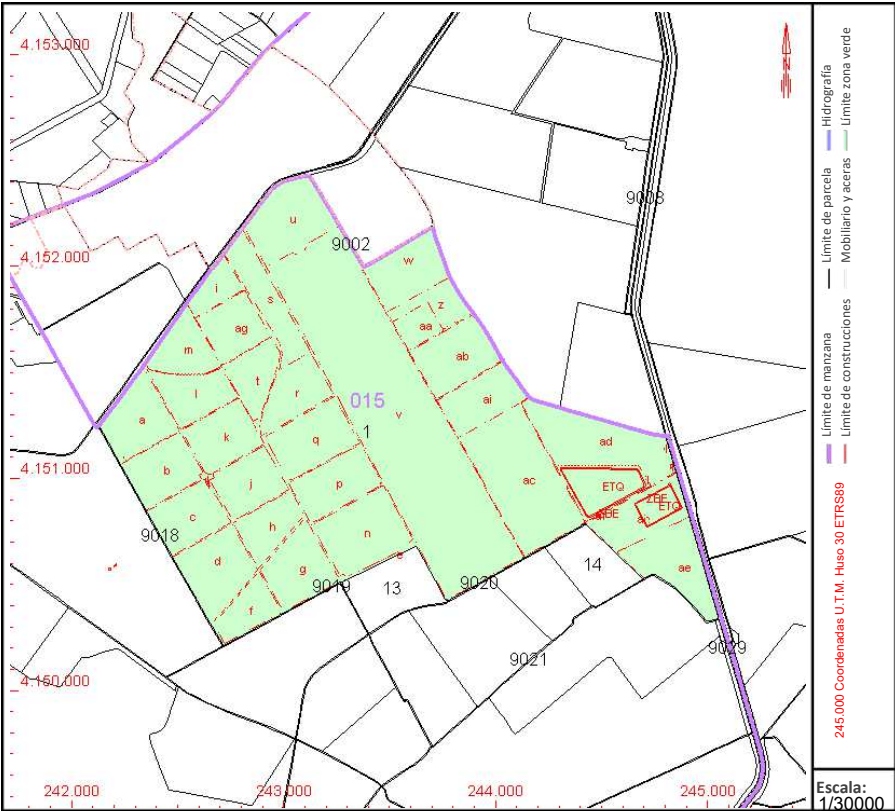

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes , 29 de Noviembre de 2024

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 41/53



CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 41081A015000010000DT

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Cultivo (Continuación)

Subparcela	Cultivo/Aprovechamiento	IP	Superficie m²	Subparcela	Cultivo/Aprovechamiento	IP	Superficie m²
p	FR Frutales regadío	02	84.299	q	CR Labor o labradío regadío	01	93362
r	FR Frutales regadío	02	69.887	s	FR Frutales regadío	02	77588
t	FR Frutales regadío	02	56.401	u	FR Frutales regadío	01	111418
v	FR Frutales regadío	02	714.840	w	FR Frutales regadío	01	86711
z	FR Frutales regadío	02	40.517	aa	FR Frutales regadío	02	29481
ab	FR Frutales regadío	01	92.926	ac	CR Labor o labradío regadío	01	212475
ad	FR Frutales regadío	02	143.894	ae	CR Labor o labradío regadío	01	98695
af	I- Improductivo	00	11.845	ag	FR Frutales regadío	02	66683
ah	CR Labor o labradío regadío	01	62.596	ai	FR Frutales regadío	02	77045

Nº Reg. Entrada: 202599906249894. Fecha/Hora: 30/05/2025 13:17:40

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 41081A015000910000DB

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
Polígono 15 Parcela 91
LA CABAÑA. LA RINCONADA [SEVILLA]


Clase: RÚSTICO
Uso principal: Agrario
Superficie construida:
Año construcción:

CULTIVO

Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
0	I- Improductivo	00	10.513

PARCELA

Superficie gráfica: 10.513 m²
Participación del inmueble: 100,00 %
Tipo:

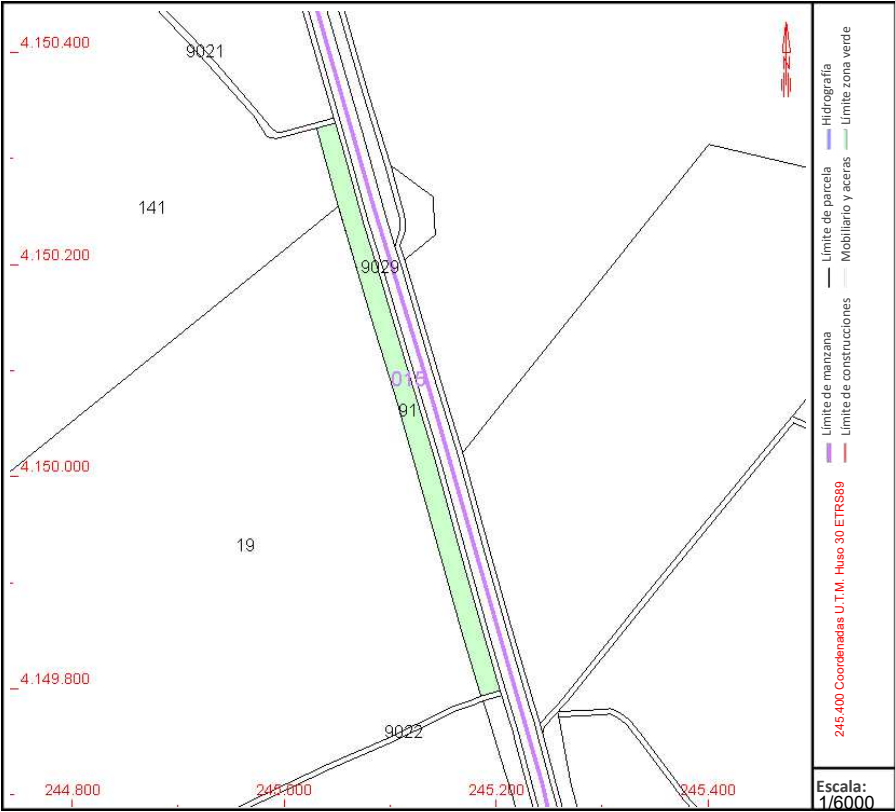

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes , 29 de Noviembre de 2024

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	LUIS PORTERO GABARRO	30/05/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE	PÁG. 43/53	

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 41081A015000190000DW

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
Polígono 15 Parcela 19
CÑA NVA. LA RINCONADA [SEVILLA]


Clase: RÚSTICO
Uso principal: Agrario
Superficie construida:
Año construcción:

CULTIVO

Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
a	CR LABOR -TIERRA ARABLE	17	702.829
b	CR LABOR -TIERRA ARABLE	17	87.549
c	I- IMPRODUCTIVO	00	6.256
d	I- IMPRODUCTIVO	00	8.589
e	I- IMPRODUCTIVO	00	134
f	I- IMPRODUCTIVO	00	2.694

PARCELA

Superficie gráfica: 808.051 m2
Participación del inmueble: 100,00 %
Tipo:

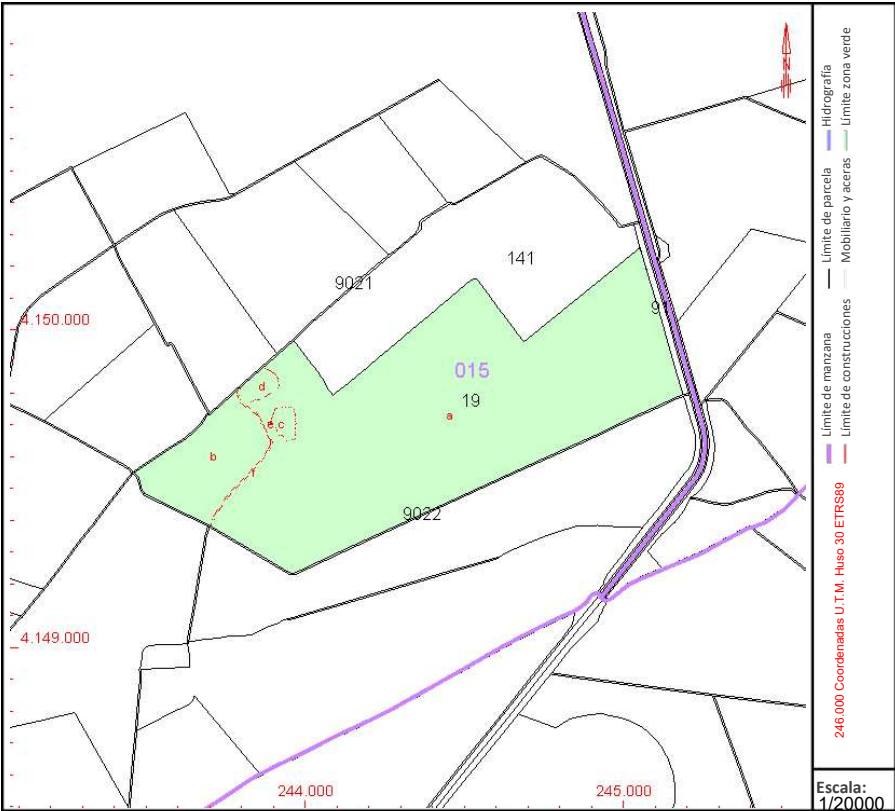

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes , 29 de Noviembre de 2024

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	LUIS PORTERO GABARRO	30/05/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVEFRNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE	PÁG. 44/53	

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 41081A015090220000DQ

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
Polígono 15 Parcela 9022
CAMINO S/N. LA RINCONADA [SEVILLA]


Clase: RÚSTICO
Uso principal: Agrario
Superficie construida:
Año construcción:

CULTIVO

Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
0	I- Improductivo	00	9.883

PARCELA

Superficie gráfica: 9.883 m2
Participación del inmueble: 100,00 %
Tipo:

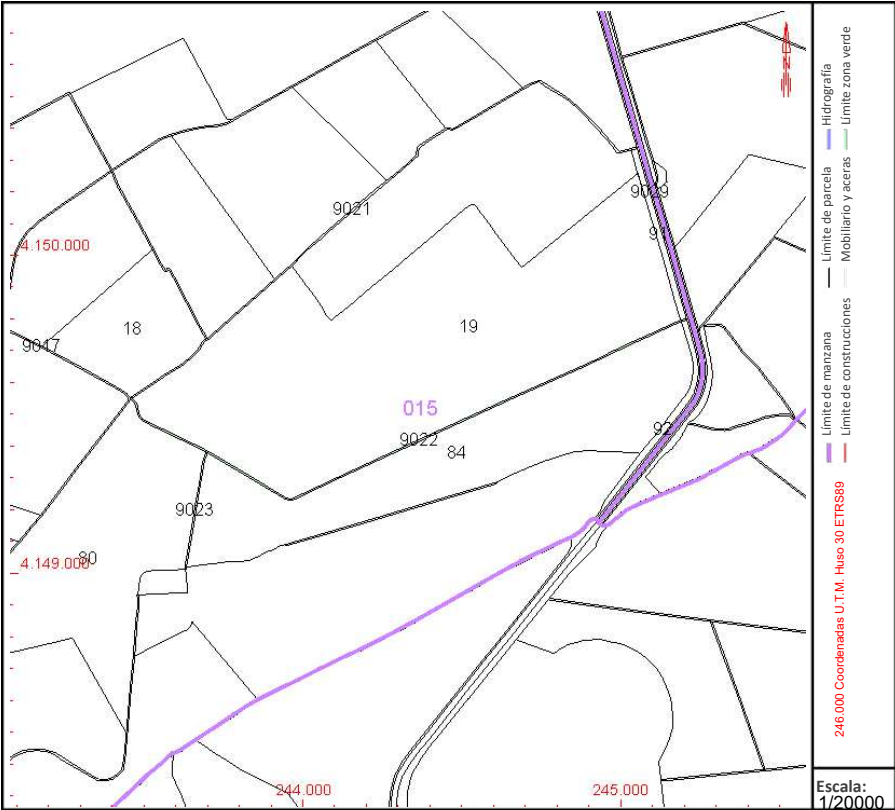

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes , 29 de Noviembre de 2024

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	LUIS PORTERO GABARRO	30/05/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE	PÁG. 45/53	

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 41081A015000840000DU

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
Polígono 15 Parcela 84
CABAÑA. LA RINCONADA [SEVILLA]


Clase: RÚSTICO
Uso principal: Agrario
Superficie construida:
Año construcción:

CULTIVO

Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
a	CR Labor o labradío regadío	02	255.199
b	CR Labor o labradío regadío	03	109.372

PARCELA

Superficie gráfica: 364.572 m2
Participación del inmueble: 100,00 %
Tipo:

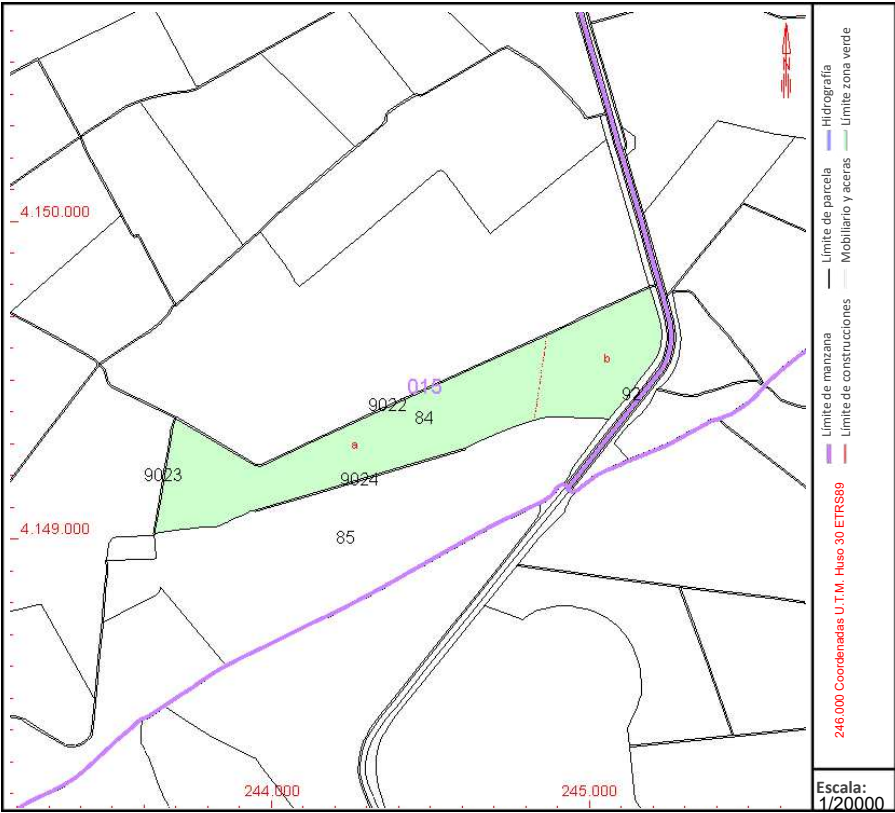

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes , 29 de Noviembre de 2024

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 46/53



CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 41081A015000920000DY

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
Polígono 15 Parcela 92
LA CABAÑA. LA RINCONADA [SEVILLA]


Clase: RÚSTICO
Uso principal: Agrario
Superficie construida:
Año construcción:

CULTIVO

Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
0	I- Improductivo	00	12.616

PARCELA

Superficie gráfica: 12.616 m2
Participación del inmueble: 100,00 %
Tipo:

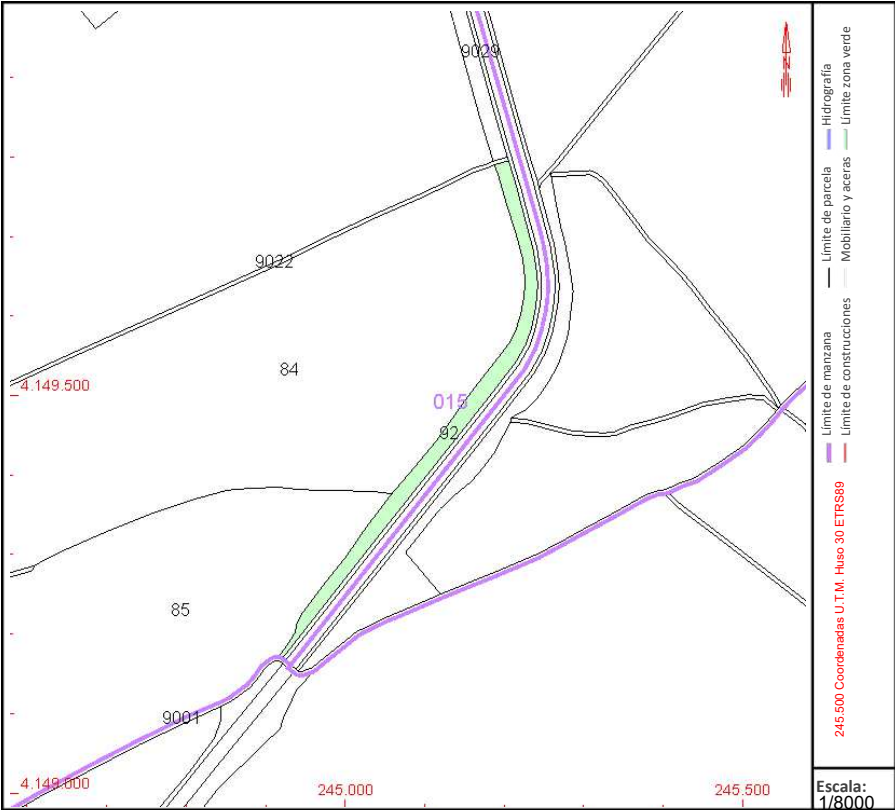

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes , 29 de Noviembre de 2024

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	LUIS PORTERO GABARRO	30/05/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVEFRNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE	PÁG. 47/53	

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 41081A015000850000DH

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
Polígono 15 Parcela 85
LA CABAÑA. LA RINCONADA [SEVILLA]

Clase: RÚSTICO
Uso principal: Agrario
Superficie construida: 269 m2
Año construcción: 1960

CONSTRUCCIÓN


Destino	Escalera/Planta/Puerta	Superficie m²
AGRARIO	1/00/01	37
AGRARIO	E/00/00	232

CULTIVO

Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
a	CR Labor o labradío regadío	02	365.944
b	CR Labor o labradío regadío	03	12.888
c	I- Improductivo	00	8.007
d	OR OLIVAR	03	71.225
e	I- Improductivo	00	1.387

PARCELA

Superficie gráfica: 470.401 m2
Participación del inmueble: 100,00 %
Tipo: Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase [urbano y rústico]

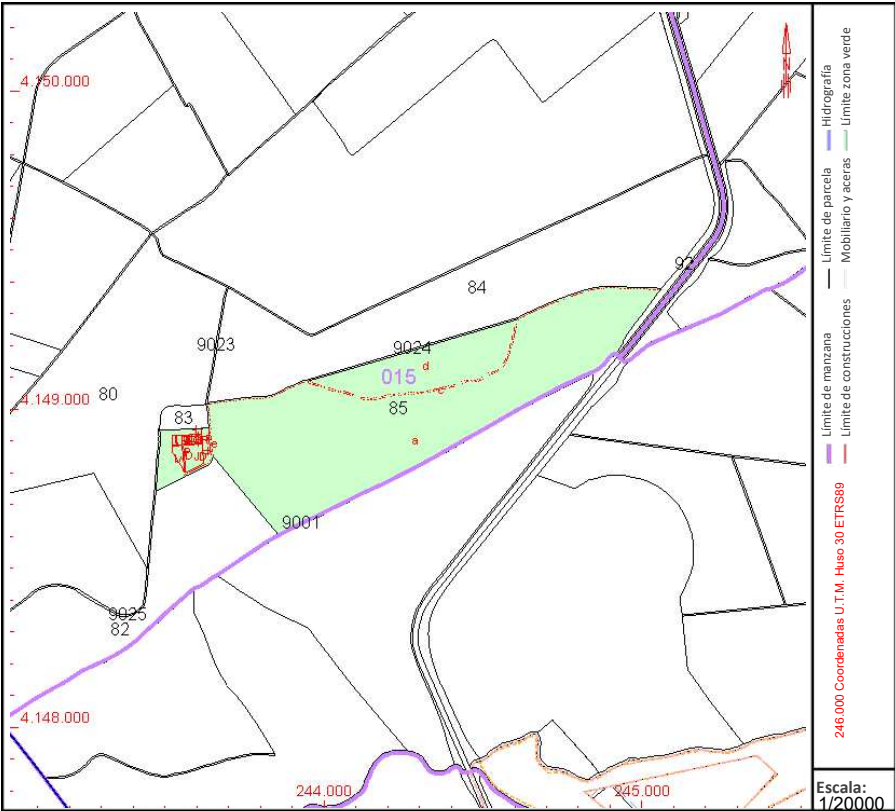

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes , 29 de Noviembre de 2024

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 48/53



CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 41081A015090290000DK

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
Polígono 15 Parcela 9029
CAMINO S/N. LA RINCONADA [SEVILLA]


Clase: RÚSTICO
Uso principal: Agrario
Superficie construida:
Año construcción:

CULTIVO

Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
0	I- Improductivo	00	10.737

PARCELA

Superficie gráfica: 10.737 m2
Participación del inmueble: 100,00 %
Tipo:

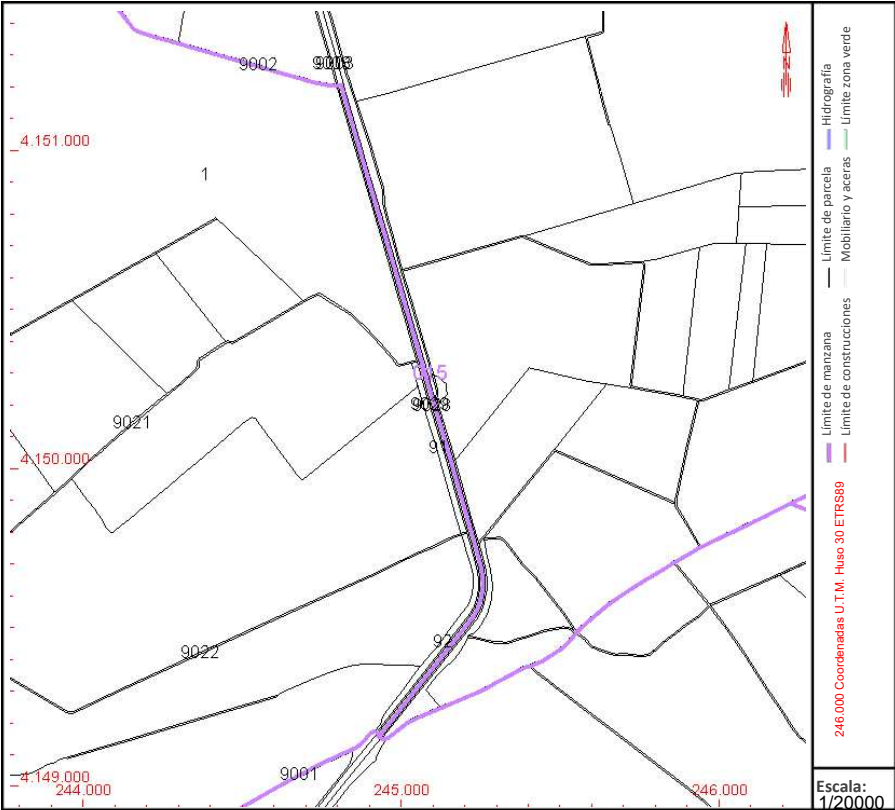

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes , 29 de Noviembre de 2024

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	LUIS PORTERO GABARRO	30/05/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE	PÁG. 49/53	

Nº Reg. Entrada: 202599906249894. Fecha/Hora: 30/05/2025 13:17:40

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 41081A015090280000DO

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

Polígono 15 Parcela 9028
CANAL DE BAJO GUADAL. LA RINCONADA [SEVILLA]

Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida:

Año construcción:

CULTIVO


Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
0	I- Improductivo	00	18.884

PARCELA

Superficie gráfica: 18.884 m²

Participación del inmueble: 100,00 %

Tipo:

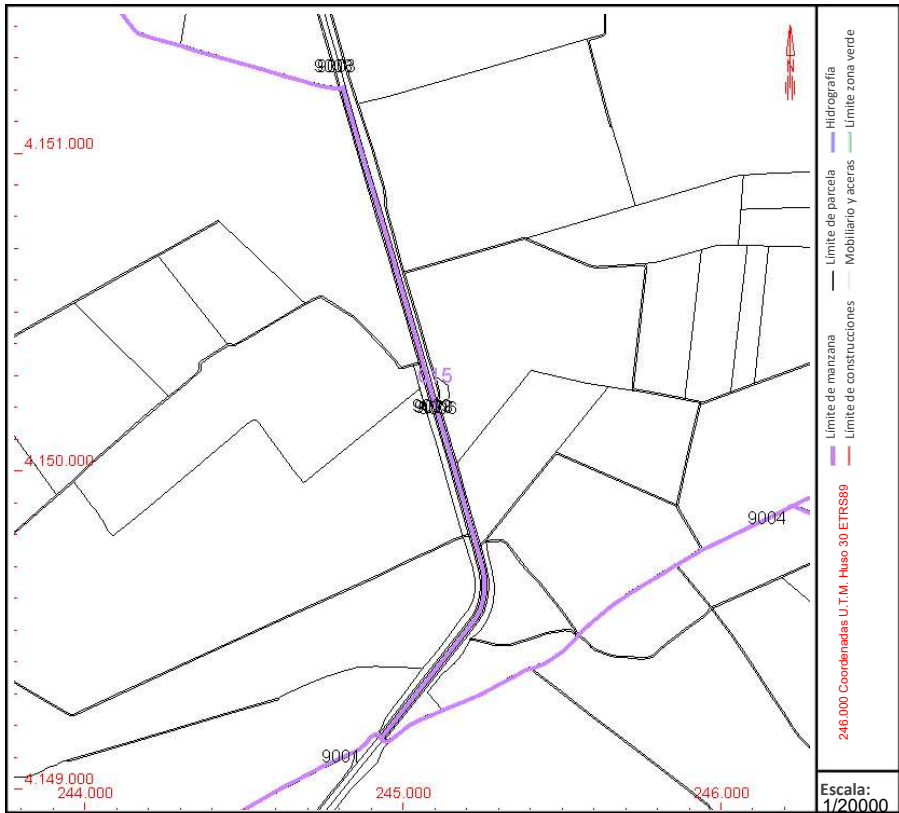

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes , 29 de Noviembre de 2024

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 50/53



CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 41081A005090060000DD

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
Polígono 5 Parcela 9006
CANAL DE BAJO GUADAL. LA RINCONADA [SEVILLA]


Clase: RÚSTICO
Uso principal: Agrario
Superficie construida:
Año construcción:

CULTIVO

Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
0	I- Improductivo	00	18.565

PARCELA

Superficie gráfica: 18.565 m2
Participación del inmueble: 100,00 %
Tipo:

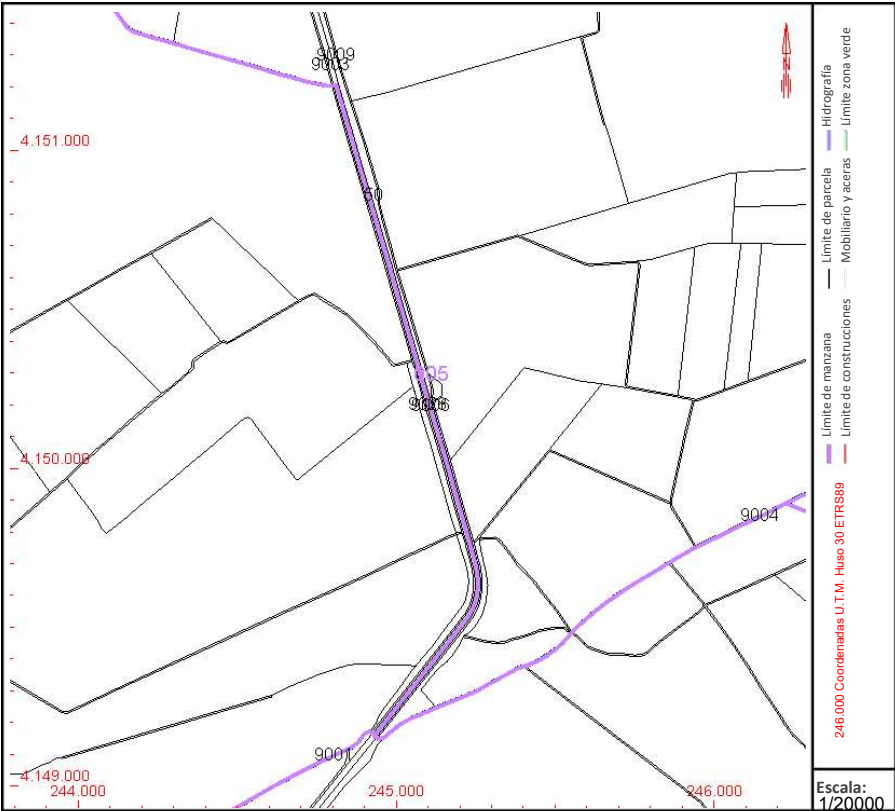

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes , 29 de Noviembre de 2024

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	LUIS PORTERO GABARRO	30/05/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE	PÁG. 51/53	

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 41081A005090090000DJ

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
Polígono 5 Parcela 9009
CAMINO S/N. LA RINCONADA [SEVILLA]


Clase: RÚSTICO
Uso principal: Agrario
Superficie construida:
Año construcción:

CULTIVO

Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
0	I- Improductivo	00	22.379

PARCELA

Superficie gráfica: 22.379 m2
Participación del inmueble: 100,00 %
Tipo:

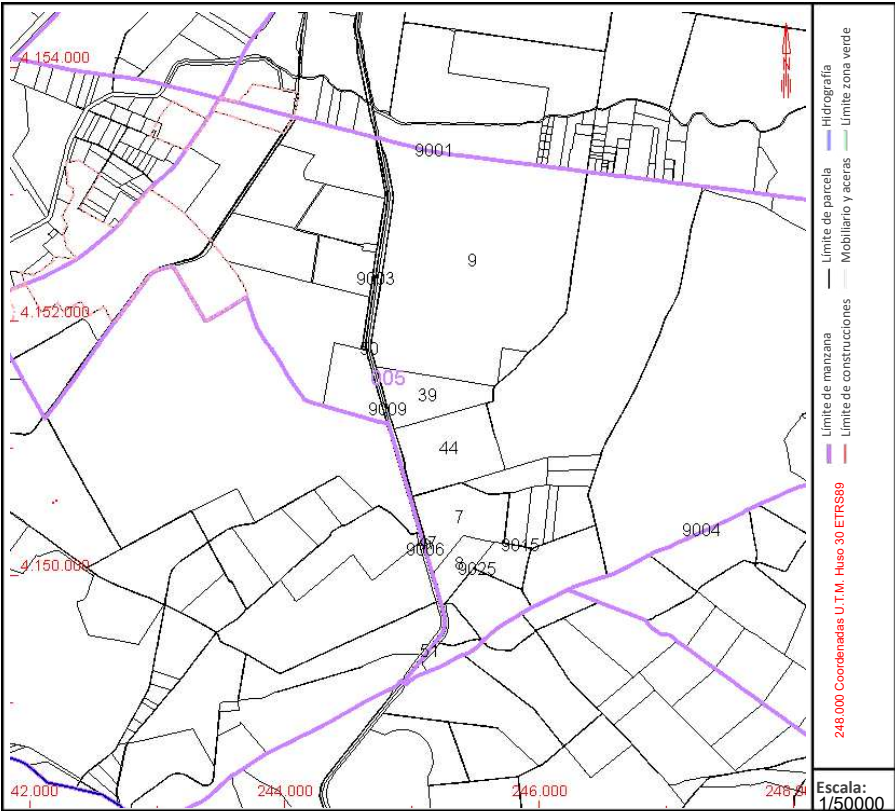

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes , 29 de Noviembre de 2024

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

LUIS PORTERO GABARRO

30/05/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE

PÁG. 52/53



Nº Reg. Entrada: 202599906249894. Fecha/Hora: 30/05/2025 13:17:40

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 41081A005000510000DI

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
Polígono 5 Parcela 51
ACEQUIA S/N. LA RINCONADA [SEVILLA]


Clase: RÚSTICO
Uso principal: Agrario
Superficie construida:
Año construcción:

CULTIVO

Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
0	HC HIDROGRAFIA CONSTRUIDA [embalse,canal.]	00	16.506

PARCELA

Superficie gráfica: 16.506 m2
Participación del inmueble: 100,00 %
Tipo:

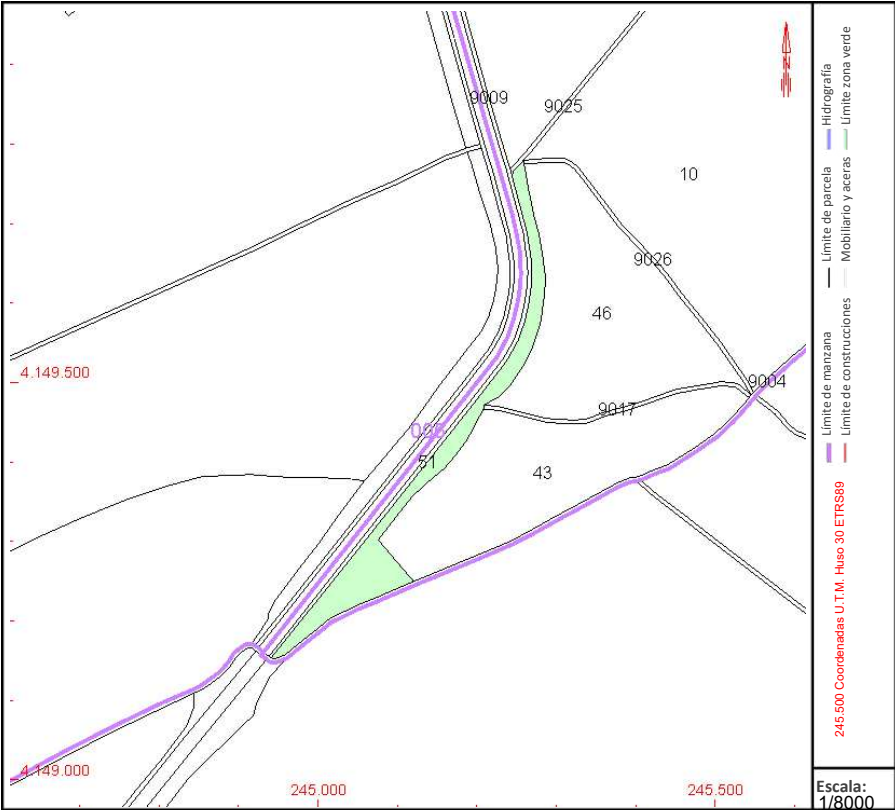

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes , 29 de Noviembre de 2024

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	LUIS PORTERO GABARRO	30/05/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVEFRNNXL4TKKYPGC2QCRZNU38DE	PÁG. 53/53	